



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Фланец свободный с буртом клеевой
DN.ru FLF1-UPVC Ду50-200 Ру10**



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование изделия: Фланец свободный с буртом клеевой DN.ru FLF1-UPVC Ду50-200 Ру10.

1.2. Назначение: Фланцы предназначены для соединения изделий арматуры с трубопроводами, соединения отдельных участков трубопроводов между собой и для присоединения трубопроводов к различному оборудованию.



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Основные параметры

Номинальный диаметр DN, мм	50÷200
Номинальное давление PN, бар	10
Рабочая температура среды, °C	от 0 до +45
Рабочая среда	холодная и горячая вода, воздух без примесей масла и жира, этиленгликоль, пропиленгликоль, иные среды нейтральные к материалам
Материал	UPVC (НПВХ - непластифицированный поливинилхлорид)



3. ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

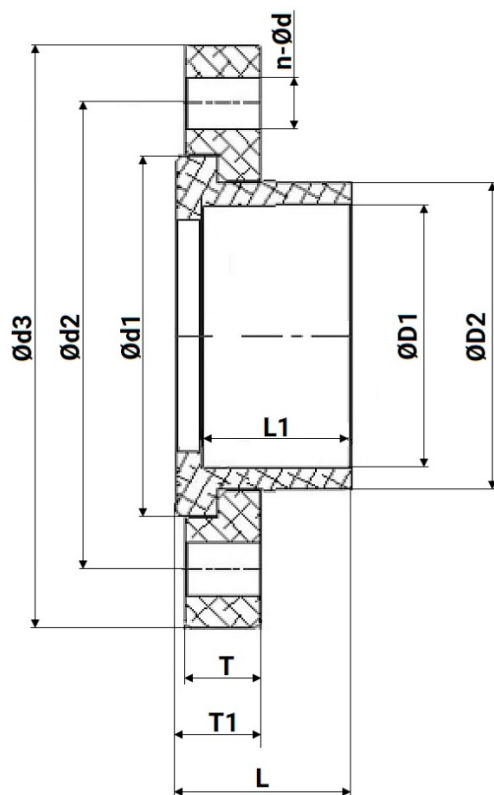


Таблица 2.1. Размерные характеристики

	$\varnothing D1$, мм	$\varnothing D2$, мм	$\varnothing d1$, мм	$\varnothing d2$, мм	$\varnothing d3$, мм	$n-\varnothing d$, шт-мм
DN50	63,5	75,5	90,5	125,0	166,0	4- $\varnothing 18$
DN65	75,5	89,0	109,0	145,0	185,0	4- $\varnothing 18$
DN80	90,6	105,0	123,5	160,0	200,0	8- $\varnothing 18$
DN100	110,6	127,0	141,0	180,0	219,0	8- $\varnothing 18$
DN125	140,7	161,0	180,5	210,0	250,0	8- $\varnothing 18$
DN150	160,8	184,0	204,0	240,0	285,0	8- $\varnothing 22$
DN200	226,0	253,5	269,0	295,0	339,0	8- $\varnothing 22$



Таблица 2.2. Размерные характеристики

	T, мм	T1, мм	L1, мм	L, мм	Вес, кг
DN50	20,0	23,0	37,5	44,5	0,5
DN65	23,0	25,0	44,0	51,0	0,69
DN80	26,0	29,0	52,0	60,0	0,93
DN100	28,0	31,0	61,0	70,0	1,17
DN125	33,0	36,0	76,0	85,0	1,65
DN150	34,0	36,0	86,0	95,0	2,34
DN200	35,0	40,0	118,0	129,0	3,69

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

4.1. При транспортировке фланцев упаковка должна обеспечивать защиту уплотнительных поверхностей и кромок, безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании фланцев.

4.2. Допускается транспортирование фланцев без упаковки при условии обеспечения их сохранности, защиты уплотнительных поверхностей и кромок под приварку.

4.3. Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

5.1. Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

6.2. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя

6.5. Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;
- на случаи повреждения, возникшие вследствие:
 - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия;
 - нарушения общих монтажных рекомендаций;
 - неисправностей, возникших при неправильном обслуживании и складировании;
 - неправильной эксплуатации и применения оборудования.

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

7.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

7.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает ООО "ДН.ру". Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ООО "ДН.ру".

7.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

7.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

7.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

№ п/п	Наименование	Кол-во

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии согласен:

Покупатель _____ (подпись)

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в ООО "ДН.ру" по адресу : 117403, Россия, г. Москва, проезд Востряковский, дом 10Б, стр. 3, помещ. 19. Эл.адрес: info@dn.ru.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предъявляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес, контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция)..

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара _____

Дата: «__» _____ 202__г. Подпись _____

