

ПАСПОРТ
Контроллер АВР
на 2 ввода AVR-2

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер автоматического резерва AVR-02 предназначен для управления АВР на базе контакторов на объектах с двумя вводами питания и одной отходящей к нагрузке линии.

Контроллер автоматического резерва AVR-02 контролирует напряжение на двух трехфазных вводах сети питания, если напряжение не выходит за установленные пределы, контроллер подает напряжение на катушку первого контактора и питание нагрузки осуществляется от первого ввода. При выходе напряжения на основном вводе за допустимые параметры через время T_{off} контроллер подает сигнал на отключение контактора основного питания и спустя время T_r контроллер подаст сигнал на включение контактора резервного ввода.

После восстановления сетевого напряжения на основном вводе, контроллер подает управляющий сигнал на отключение контактора резервного ввода через время T_{on} и спустя время T_r контроллер подаст сигнал на включение контактора основного ввода.

При переключении контакторов контроллер при помощи входов U_{k1} , U_{k2} , U_{k3} контролирует наличие напряжения на отходящей к нагрузке линии, чтобы не допустить включение резервной или основной линии встречно. К тому же необходимо обеспечить взаимную электрическую и механическую блокировку контакторов.

Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметр	Значение
Входные клеммы	N, A1, B1, C1, / N, A2, B2, C2
Выходные контакты	2 NO

Продолжение таблицы 1

Номинальное напряжение питания, В	АС 230
Диапазон рабочего напряжения, В	АС 50-400
Номинальная частота, Гц	50/60
Параметр	Значение
Значение повышенного напряжения, В	270 (фиксированное)
Значение пониженного напряжения, В	150-210
Задержка возврата	5с- 10 мин
Время отключения, с	0,3-15
Задержка переключения/включения, с	0,3-5
Гистерезис по напряжению, В	5
Напряжение асимметрии, В	80
Погрешность измерения напряжения, %	≤2
Максимальный ток контактов, А	8 АС1
Коммутационная износостойкость, циклов	10 ⁵
Механическая износостойкость, циклов	10 ⁶
Степень защиты	IP20
Высота над уровнем моря, м	≤2000
Рабочая температура, °С	от -5 до +40
Температура хранения, °С	от -25 до +55
Максимальное сечение провода, мм ²	2,5
Момент затяжки, Н•м	0,5

Изделие должно эксплуатироваться при следующих условиях окружающей среды:

- невзрывоопасная;

- не содержащая агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- ненасыщенная токопроводящей пылью и парами;
- отсутствие непосредственного воздействия ультрафиолетового излучения.

Корпус изделия выполнен из АВС-пластика не поддерживающего горение.




Рис.1 - Лицевая панель

A1, B1, C1, N – входные клеммы ввода №1

A2, B2, C2, N – входные клеммы ввода №2

Uk1, Uk2, Uk3 – Клеммы измерения напряжения на питающей секции шин

11, 14 – Контакты релейного выхода №1

21, 24 – Контакты релейного выхода №2

Таблица 2









	Регулировка времени возврата к приоритетной фазе
	Регулировка времени выключения
	Регулировка нижнего порога срабатывания
	Регулировка времени перключения

Таблица 3

Индикация	Расшифровка
A1 B1 C1 	Индикация ввода №1
A2 B2 C2 	Индикация ввода №2
	Индикация состояния реле №1
	Индикация состояния реле №2
A1 	Индикация ошибок ввода №1
A12 	Индикация ошибок ввода №2
A1 A12 	Пониженное напряжение
A1 A12 	Мигает с периодом 0,2 с, повышенное напряжение

Продолжение таблицы 3

Индикация	Расшифровка
AI1 AI2  	Мигает с периодом 1с, отсчет задержки
AI1 AI2  	Мигает с периодом 4с, асимметрия

 – горит индикатор
  – индикатор не горит
  – индикатор мигает

3 ДИАГРАММА РАБОТЫ

T_p – Задержка переключения/включения.

T_{off} – время выключения при аварии.

T_{on} – Время возврата к приоритетной фазе

T_{km} – Время необходимое для срабатывания контактора

KM1 Состояние контактов реле №1

KM2 Состояние контактов реле №2

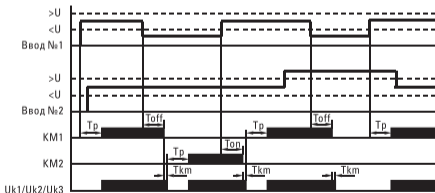


Рис. 2 - Диаграмма работы

При появлении напряжения на вводах, через время T_r происходит срабатывание релейного выхода №1, который в свою очередь замыкает цепь питания контактора КМ1. При пропадании напряжения на вводе 1 через время T_{off} происходит размыкание релейного выхода №1 и через время T_{kt} размыкается контактная группа контактора КМ1, после чего через время T_r происходит срабатывание релейного выхода №2 и включения контактора КМ2. При восстановлении напряжения на вводе №1 происходит отключение релейного выхода №2 по истечению времени T_{on} , затем в течении времени T_{kt} происходит размыкание контактной группы контактора КМ2, и включение контактора КМ1 через время T_r после отключения контактора КМ2.

4 ПОРЯДОК МОНТАЖА

Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом.

Изделие устанавливается на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм.

Перед подключением необходимо обесточить все подключаемые вводы.

Произвести подключение реле в соответствии со схемой, приведенной на рис. 3.

Произвести необходимые настройки реле.

Включить питание и проверить работу реле.

Напряжение на выходе должно быть неизменным.

5 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

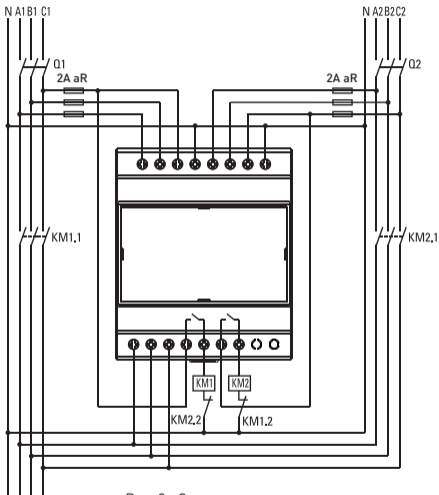


Рис. 3 - Схема подключения

6 ГАБАРИТЫ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

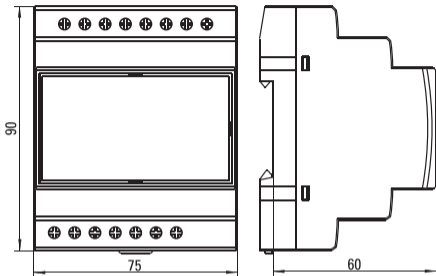


Рис. 4 - Габаритные и установочные размеры

7 КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Контроллер АВР на 2 ввода AVR-2 ЕKF – 1 шт;
2. Паспорт – 1 шт.

8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства.

Контроллеры, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

При техническом обслуживании необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса дальнейшая его эксплуатация запрещена.

9 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка ограничителя мощности может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение ограничителя мощности должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 50% при температуре $+40^{\circ}\text{C}$.

10 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие контроллера АВР на 2 ввода AVR-2 ЕKF PROxima требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Срок службы: 10 лет.

10.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 7 лет.

10.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 7 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации:

ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:

ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan: TOO «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, Turgut Ozal st., 247, apt 4.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер АВР на 2 ввода AVR-2 соответствует требованиям нормативной документации и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя



EAC



v3.2

[ekfggroup.com](http://ekfgroup.com)

EFKEEF