

ДАТЧИКИ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ GIDROLOCK WSU



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик протечки воды GIDROLOCK WSU предназначен для обнаружения протечек воды в системах водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования.


Предназначен для систем диспетчеризации зданий и систем типа «Умный дом».

УСТАНОВКА

Датчики протечки воды устанавливаются в местах вероятного появления воды при авариях и протечках (на кухне, в ванных комнатах, санузлах, под стиральными машинками, под батареями отопления и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания датчика (Vcc)	от +8 до +24В
Максимальный ток нагрузки выходного каскада	100 мА
Максимальное напряжение выходного каскада	24В
Тип выходного сигнала датчика	«открытый коллектор»
Габаритные размеры корпуса датчика	35x47x8 мм
Длина соединительного кабеля	3 м
Ток потребления датчика	< 6 мА
Герметичный корпус со степенью защиты	IP67
Температурный диапазон эксплуатации	от 0 до +60 градусов
Максимальная длина соединительного кабеля	100 метров
Для увеличения срока службы электроды датчиков покрыты золотом.	

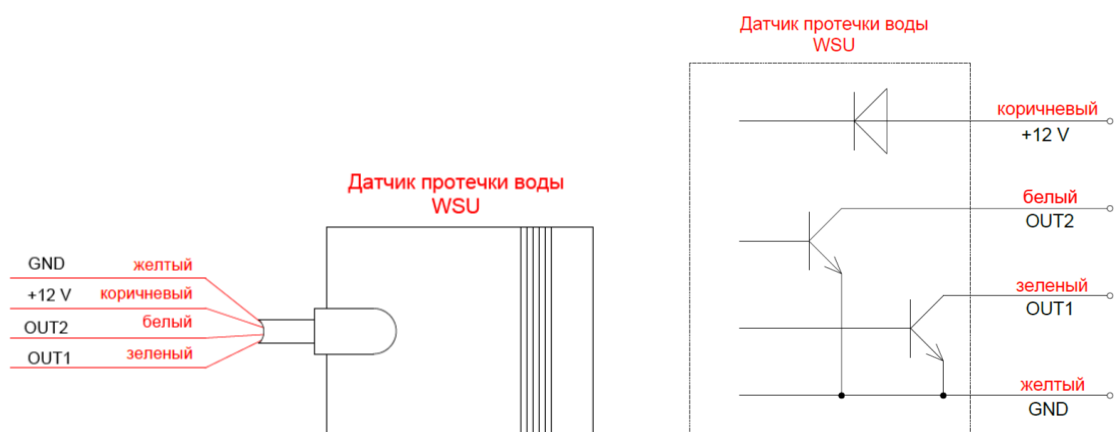

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка, подключение и эксплуатация датчика должна осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации датчика протечки воды GIDROLOCK WSU.

Для увеличения длины кабеля датчика протечки воды используйте кабели марки FTP 2x2x0.52, UTP 2x2x0.52 или подобные.

Потребителю рекомендуется проверять работоспособность датчика GIDROLOCK WSU не реже одного раза в месяц. Для этого следует замкнуть контакты (электроды) датчика влажной тряпочкой (губкой).

Потребителю запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию датчика протечки воды.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Датчик протечки воды GIDROLOCK WSU допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78. Датчик протечки воды WSU должен храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества датчика протечки воды GIDROLOCK WSU если соблюдены все условия транспортирования и указания по монтажу и эксплуатации. Началом гарантийных обязательств считается дата продажи. В течение гарантийного срока Предприятие-изготовитель обязуется проводить бесплатный ремонт датчиков протечки воды GIDROLOCK WSU при условии выполнения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается, если дефекты датчиков протечки воды GIDROLOCK WSU вызваны прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных жидкостей, газов или иных сред, токсических и биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения деструктивного характера.

ВНИМАНИЕ! Содержащаяся в «Инструкции по эксплуатации» информация действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические характеристики датчиков протечки воды GIDROLOCK WSU.



ООО ГИДРОРЕСУРС
8 (495) 585-12-59
8 (498) 720-52-28
8 (495) 120-50-02
8 (800) 707-51-58
(бесплатно по России)

Гарантийный сертификат.

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.

Гарантийный срок на датчик протечки воды WSU - 10 лет со дня продажи.

Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:

1. Наличие заполненного гарантийного сертификата на датчик протечки воды GIDROLOCK WSU.
2. Правильное выполнение всех условий по монтажу и эксплуатации оборудования согласно прилагаемой инструкции на датчик протечки воды GIDROLOCK WSU.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключения элементов датчика протечки воды GIDROLOCK WSU и невыполнения инструкции по монтажу и эксплуатации.

Дата продажи __ / _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду
и комплектации не имею.
С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя _____

Изготовитель: ООО "Гидроресурс"
Россия, 141004, г. Мытищи, Московская
обл., 1 Силикатный пер., д.6, лит "О"
www.gidrolock.ru

Товар не подлежит обязательной сертификации.