

Узлы регулирующие ВЕКТОР



УЗЕЛ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕКТОР

производства ВЕЗА

- ВЕКТОР 1
- ВЕКТОР 2
- ВЕКТОР 3
- ВЕКТОР 4
- ВЕКТОР 5
- ВЕКТОР 6

•1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9 •10 •11

Технические условия:

ТУ BY 810000679.041-2014

Сертификат:

TC RU С-BY.AB72.B.01075

НАЗНАЧЕНИЕ

Узел регулирующий (УР) ВЕКТОР предназначен для автоматического управления параметрами тепло(холодо)носителя и обеспечения его циркуляции при подключении систем приточной вентиляции (теплообменники, воздухонагреватели и воздухоохладители) либо других систем (воздушного отопления-отопительные агрегаты, тепловые завесы) потребления тепловой энергии к тепло(холодо)источнику.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия ВЕКТОР предназначены для применения в условиях климатического воздействия У3, У4, УХЛ3, УХЛ4 или ТС4 по ГОСТ 15150 (по согласованию с заказчиком допускается другой вид климатического исполнения по ГОСТ 15150). При этом температура при эксплуатации должна находиться в пределах от +5°C до +40°C. Относительная влажность не должна превышать 50% при температуре +40°C.

Средний срок службы изделий ВЕКТОР:

узлов регулирующих с элементами фланцевого типа соединения - не менее 10 лет;

узлов регулирующих с элементами резьбового типа соединения - не менее 5 лет.

Узлы регулирующие могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, речным и морским видом транспорта без ограничения расстояния в соответствии с правилами перевозок, действующих для этих видов транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов «С» по ГОСТ 23216.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Срок хранения узлов – 18 месяцев в сухом и вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности до 95% при температуре +25°C.

ОБОЗНАЧЕНИЕ УЗЛОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЛЯ ЗАКАЗА

ВЕКТОР a-b-c-d-e

Схема: •1 •2 •3 •4 •5 •6

Тип регулирующего устройства:

•C (седельный клапан) •Ш (шаровой кран)

Типоразмер: •1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9 •10 •11

Сторона подключения:

•П (правое) •Л (левое)

Исполнение:

•C (стандарт) •C+ (стандарт плюс)

Пример:

ВЕКТОР 2-С-2-П-С+

Схема:

• 2 (подмешивание с плавным регулированием)

Тип регулирующего устройства:

• C седельный клапан, элементы УР фланцевые и резьбовые

Типоразмер: •2 (Kvs*= 1,6 м³/час)

Сторона подключения:

• П правое

Исполнение:

• C+ (стандарт плюс)

Примечание:

- Возможно изготовление нестандартных УР ВЕКТОР по спецификациям заказчика в соответствии с данными опросного листа (с указанием принципиальной схемы необходимой компоновки элементов и специальных требований к УР), заполненного представителем заказчика. На основе полученной информации составляется бланк заказа, который согласовывается с заказчиком (номер бланк заказа указывается в обозначении узла).
- Компания-производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий, не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.

СХЕМА

Узел регулирующий **ВЕКТОР** представлен в 6 схемах.

- 1 – плавное регулирование; • 2 – подмешивание с плавным регулированием;
- 3 – отклоняющий контур; • 4 – отклоняющий контур с подмешиванием;
- 5 – смещающий контур; • 6 – открытие/закрытие.

ТИП РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

- **C** - В качестве регулирующего устройства используется седельный клапан и электропривод с плавным регулированием. Элементы УР фланцевые и резьбовые.
УР представлены в схемах 1...5.
- **Ш** - В качестве регулирующего устройства используется шаровой кран и электроприводом с плавным регулированием (за исключением УР ВЕКТОР по схеме 6 (используется 2-ходовой шаровой кран с электроприводом открытия/закрытия).
УР представлены в схемах 2, 5 (типоразмеры 1...6) и схема 6 (типоразмер 8).

В узлах регулирующих с седельным клапаном используется обвязка из стальных труб, трубных фасонных частей, фланцев, ниппелей и т.д. Сварочные работы выполняются аттестованными специалистами, на современном оборудовании прошедшем аттестацию «Национальное агентство контроля сварки» на соответствие требованиям РД 03-614-03, с применением современных, сертифицированных сварочных материалов.

Для узлов регулирующих с регулирующим устройством шаровой кран, применена обвязка из резьбовых фитингов. Для герметизации резьбовых соединений используются анаэробные герметики.

ТИПОРАЗМЕР

Типоразмер привязан к значениям Kvs регулирующих устройств.

Таблица 1

Типоразмер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kvs*, м ³ /час	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40	58	90

- * Kvs – характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.

$$K_{vs} = \frac{V_{100}}{\sqrt{\frac{\Delta P_{V100}}{100}}}, \quad [\text{м}^3/\text{час}]$$

где ΔP_{V100} – потеря давления при полностью открытом клапане, [кПа]

V_{100} – номинальный расход воды для ΔP_{V100} , [м³/ч]

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Возможные варианты исполнения по стороне **подключения к потребителю**:

- **П** - правое; • **Л** - левое

ИСПОЛНЕНИЕ

■ • **C** - Стандарт

включает в себя:

- Регулирующее устройство (шаровой кран / седельный клапан) с электроприводом;
- Циркуляционный насос (при наличии в схеме);
- Запорную арматуру, устанавливаемую на перемычке (при наличии в схеме);
- Обвязка УР (резьбовые фитинги / трубная, в зависимости от типа регулирующего устройства).

■ • **C+** - Стандарт плюс

включает в себя:

- Регулирующее устройство (шаровой кран / седельный клапан) с электроприводом;
- Циркуляционный насос (при наличии в схеме);

- Запорная, защитная и регулирующая арматура. Клапан балансировочный, расположенный на основной линии теплоносителя, предназначен для регулировки рабочего расхода теплоносителя, проходящего через установку;
- Комплект термоманометров;
- Обвязка УР (резьбовые фитинги / трубная, в зависимости от типа регулирующего устройства). Выходы узлов регулирующих с резьбовым присоединением снабжены гибкими подводками из нержавеющей стали.

МОДИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

Для изделий УР ВЕКТОР по схеме **4** с типом регулирующего устройства **С** возможны варианты изготовления УР в модификации **T150** (примеры обозначения строки заказа: ВЕКТОР 4-С-7-Л-С-T150, ВЕКТОР 4-С-5-Л-С+T150).

Данная модификация позволяет использовать полученные изделия УР ВЕКТОР для систем с температурой теплоносителя в подающей линии до +150°C, при обеспечении условия максимально допустимой температуры теплоносителя на выходе из обогревателя (в обратной линии УР) не более +110°C.

Для изделий с типом регулирующего устройства **Ш** возможны варианты изготовления УР в модификации **K** (пример заказа: ВЕКТОР 2-Ш-5-Л-С+К)

Данная модификация комплектации с заменой некоторых элементов на менее дорогостоящие аналоги, позволила получить бюджетные варианты изделий, повторяющие основные линейки узлов регулирующих с типом регулирующего устройства **Ш**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В качестве тепло(холодо)носителя для изделий УР ВЕКТОР допускается к применению:

Вода сетевая по СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

Теплоносители марки «АкваТерма» на гликоловой основе с концентрацией по основному веществу не более 40%.

Промышленные теплоносители марки «АкваТерма» изготавливаются на современном производстве с применением новейших присадок долгосрочного действия, которые предотвращают химические изменения состава теплоносителя, подавляют окислительные процессы, а также обеспечивают защиту от коррозии, накипеобразования, вспенивания. Срок эксплуатации теплоносителей «АкваТерма» составляет 10 лет.

Не допускается:

- Использование теплоносителей, содержащие нечистоты, твёрдые примеси и агрессивные химические вещества, способствующие коррозии или химическому разложению меди, латуни, нержавеющей стали, пластика, резины, чугуна.
- Использование водных растворов с сырьевым гликолем;
- Разбавление теплоносителей марки «АкваТерма» сетевым теплоносителем.

Таблица 2

Узлы регулирующие по типу регулирующего устройства **С**

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер (Ду) для изделий УР ВЕКТОР по схемам 1, 4, 5 ; мм	20...80
Присоединительный размер (Ду) для изделий УР ВЕКТОР по схемам 2, 3 ; мм	20...125
Рабочий диапазон давления, МПа	0,15...1,0
Рабочий диапазон температур теплоносителя на входе в УР, для изделий УР ВЕКТОР по схемам 3, 4, 5 , °C	+5...+110
Рабочий диапазон температур теплоносителя на входе в УР, для изделий УР ВЕКТОР по схемам 1, 2, 4 , °C	+5...+150
Рабочий диапазон расхода теплоносителя для изделий УР ВЕКТОР по схемам 1, 4, 5 , м ³ /ч	0,2...22
Рабочий диапазон расхода теплоносителя для изделий УР ВЕКТОР по схемам 2, 3 , м ³ /ч	0,2...60

Узлы регулирующие по типу регулирующего устройства **Ш**

Присоединение	Резьбовое (внутренний диаметр)
Присоединительный размер (Ду) для изделий УР ВЕКТОР по схемам 2, 5 , мм (дюймы)	25, 32 (G1, G1 1/4)
Присоединительный размер (Ду) для изделий УР ВЕКТОР по схеме 6 , мм (дюймы)	32 (G1 1/4)
Рабочий диапазон давления, МПа	0,15...1,0
Рабочий диапазон температур теплоносителя на входе в УР, для изделий УР ВЕКТОР по схемам 2, 5, 6 , °C	+5...+110
Рабочий диапазон расхода теплоносителя для изделий УР ВЕКТОР по схемам 2, 5, 6 , м ³ /ч	0,2...10

Перевод основных используемых величин
Таблица 3

Давление, МПа	кгс/см ²	бар
1	10,197	10
Расход, м ³ /ч	л/ч	вода, кг/час
1	1000	1000

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию узлов регулирующих ВЕКТОР должны выполняться в соответствии с утвержденным проектом, аттестованным специалистами либо организациями, получившими аттестат соответствия, дающий право осуществлять деятельность в области строительства по видам:

- монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
- устройство внутренних сетей теплоснабжения.

Все электрические подключения должны выполняться лицами с необходимой квалификацией и допуском. Перед подключением установить защитное заземление циркуляционного насоса. Не допускать соприкосновения силового кабеля с трубопроводом или насосом. Подключение электродвигателя насоса и электропривода проводить в соответствии с электросхемами эксплуатационного паспорта.

При монтаже узлов регулирующих ВЕКТОР необходимо соблюдать следующие правила:

- необходимо исключить возможность передачи механических нагрузок от подключаемых трубопроводов на УР;
- ось вала двигателя циркуляционного насоса должна находиться в горизонтальном положении;
- сетчатый фильтр должен быть установлен отстойником вниз;
- электропривод регулирующего устройства НЕ должен быть направлен вниз;
- для обслуживания элементов изделия должен быть предусмотрен доступ к клеммным коробкам насоса и электропривода, отстойнику фильтра, вентилям, регулирующему клапану и электроприводу;
- во избежание ожогов необходимо исключить возможность прикосновения людей к неизолированным металлическим частям УР, температура которых может достигать +150°C.

По стороне входа узел регулирующий присоединяется непосредственно к стационарной магистрали тепло(холодо)источника, а по стороне выхода к установке потребителя или запитывающим ее трубопроводам*. Подключение выполняется посредством резьбового (внутренняя резьба) либо фланцевого соединения. Выходы узлов регулирующих с резьбовым присоединением в исполнении С+ снабжены гибкими подводками из нержавеющей стали, это обеспечивает быстроту и удобство подключения изделия к установке потребителя. Изделия с элементами фланцевого типа соединения комплектуются ответными фланцами.

В процессе эксплуатации следует осуществлять сервисное обслуживание:

- С целью продления срока службы изделия, а также подключенной установки, необходимо выполнять их осмотр и обслуживание, с периодичностью не реже двух раз в год - в начале и в конце отопительного сезона.
- Для обслуживания узла регулирующего и подключенной установки в исполнении С+ (очистка фильтра, либо проведение других регламентных или ремонтных работ) предусмотрены сервисные шаровые краны, установленные на входе в устройство, предназначенные для перекрывания подачи тепло(холодо)носителя.
- Периодически (определяется условиями эксплуатации) необходимо осуществлять очистку отстойника фильтра узла регулирующего;

* ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Для обеспечения заявленных гидравлических режимов работы изделий ВЕКТОР необходимо обеспечить размещение подающей линии узла регулирующего на одной отметке с входным патрубком подключаемой установки, длина запитывающих трубопроводов от выходов из узла регулирующего до присоединительных патрубков установки потребителя не должна превышать 5 м.

Тип регулирующего устройства	Схема подключения электроприводов																
Седельный	<p>Присоединение через изолированный трансформатор</p> <p>Управляющий сигнал от контроллера</p> <p>Сигнал обратной связи</p>																
Шаровой кроме УР по схеме 6	<table border="1"> <tr> <td>\mathcal{L}</td> <td>d'</td> <td>Поворотный электропривод</td> <td>Поворотный кран</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Y1</td> <td>A-AB = 100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Y2</td> <td>A-AB = 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Действие регулировки</td> </tr> </table>	\mathcal{L}	d'	Поворотный электропривод	Поворотный кран			Y1	A-AB = 100%			Y2	A-AB = 0			Действие регулировки	
\mathcal{L}	d'	Поворотный электропривод	Поворотный кран														
		Y1	A-AB = 100%														
		Y2	A-AB = 0														
		Действие регулировки															

Электропитание насосов				
Номинальное напряжение при 50 Гц, В	1~230	3~400		
Схема подключения				

схема 1

•1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9

Узел регулирующий ВЕКТОР схема 1 (плавное регулирование). Предназначен для систем, не требующих поддержания постоянной циркуляции тепло(холодо)носителя в контуре тепло(холодо)источника и на установке потребителя.

Простейшее схемное решение для управления параметрами тепло(холодо)носителя на установках вентиляции без риска размораживания.

УР ВЕКТОР по схеме 1 представлены:

- тип регулирующего устройства - С
- типоразмер - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- сторона подключения - П, Л
- исполнения - С, С+

ТИП РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

- С - В качестве регулирующего устройства используется 2-ходовой седельный клапан и электропривод с плавным регулированием. Элементы УР фланцевые и резьбовые.

ТИПОРАЗМЕР

Типоразмер привязан к значениям Kvs регулирующих устройств.

Таблица 1


Типоразмер	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kvs*, м ³ /час	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Возможные варианты исполнения по стороне подключения к потребителю:

- П - правая; • Л - левая

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

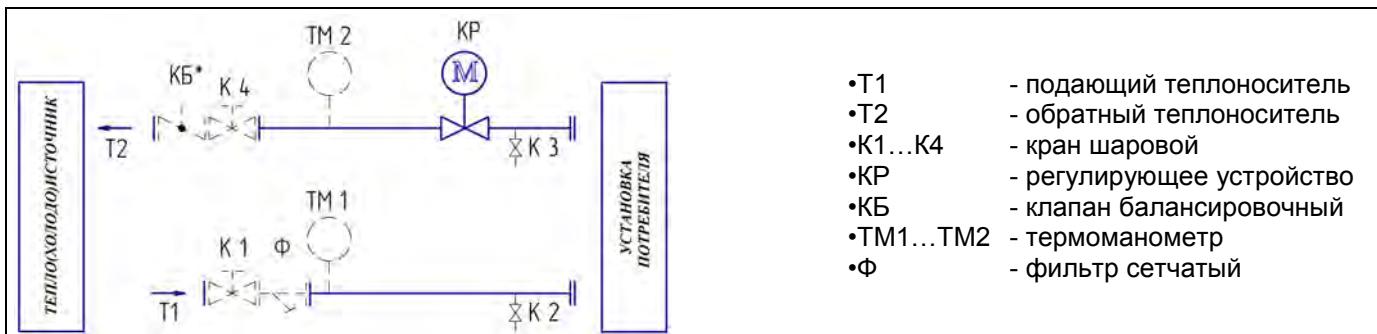

- _____ исполнение «С» - стандарт. В данном исполнении УР ВЕКТОР комплектуется основными элементами схемы:
 - Регулирующее устройство;
 - Обвязка УР (резьбовые фитинги / трубная, в зависимости от типа регулирующего устройства);Входящие в комплект элементы изображены на схеме сплошной линией.
- _____ исполнение «С+» - стандарт плюс. Включает в себя комплект элементов исполнения – «С», а также дополнительное оборудование:
 - Запорная, защитная и регулирующая арматура основных линий УР;
 - Дренажная арматура;
 - Комплект термоманометров.Элементы, добавленные в исполнении - «С+» изображены тонкой-штриховой линией.
- * Для корректной работы ручного клапана балансировочного необходимо наличие прямых участков трубопровода длиной 5Ду перед клапаном и 2Ду после него.

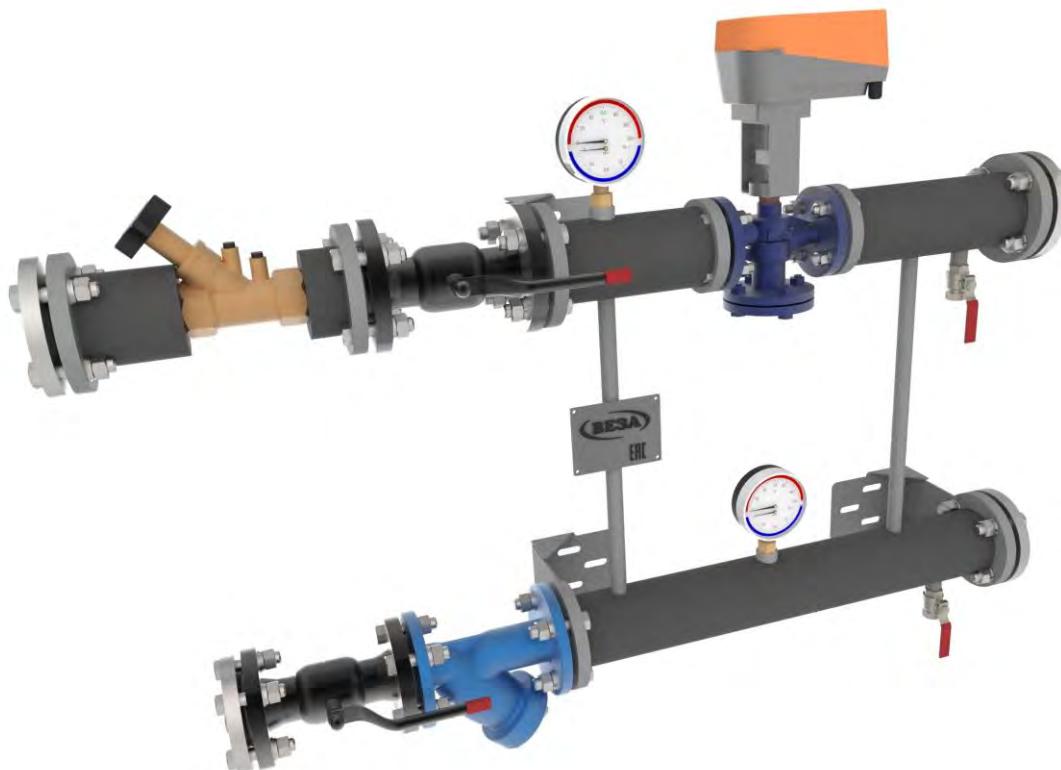

УР ВЕКТОР 1-С-1...9-П-С+



РАЗМЕРЫ

■ ВЕКТОР 1-С-1...9-П/Л-С/С+

• исполнение – С

сторона подключения - правая «П»

сторона подключения - левая -«Л»

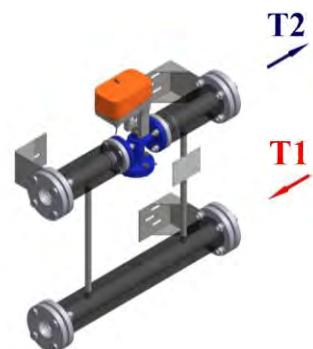
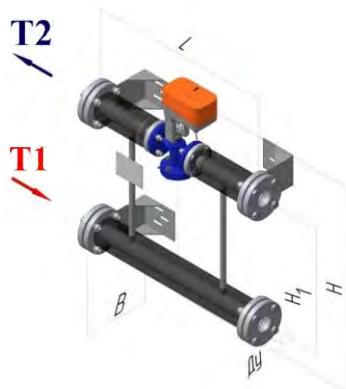


Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм				Масса (max), кг
		L	H	H1	B	
ВЕКТОР 1-С-1-П/Л-С	20	705	810	505	215	25
ВЕКТОР 1-С-2-П/Л-С	25	710	815	505	220	27
ВЕКТОР 1-С-3-П/Л-С	25	710	815	505	220	27
ВЕКТОР 1-С-4-П/Л-С	32	655	825	505	250	35
ВЕКТОР 1-С-5-П/Л-С	32	675	825	505	250	35
ВЕКТОР 1-С-6-П/Л-С	40	700	830	505	260	40
ВЕКТОР 1-С-7-П/Л-С	50	800	850	505	275	55
ВЕКТОР 1-С-8-П/Л-С	65	845	875	505	290	70
ВЕКТОР 1-С-9-П/Л-С	80	900	935	505	305	85

• исполнение – С+

сторона подключения - правая «П»

сторона подключения - левая «Л»

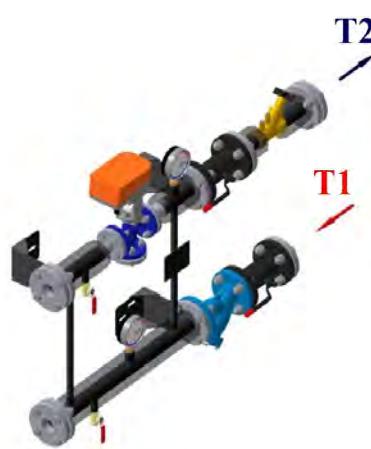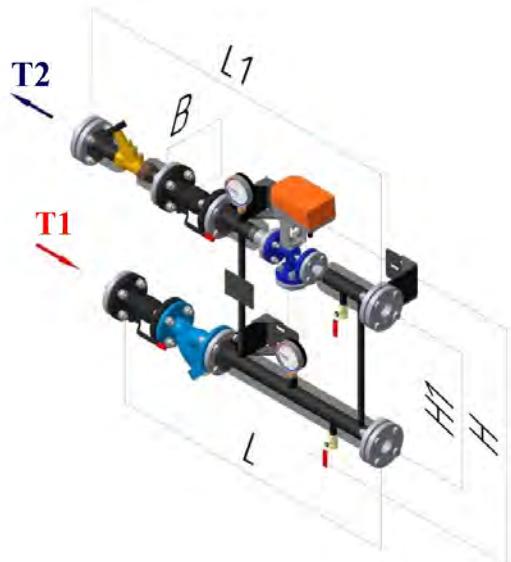

Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм					Масса (max), кг
		L	L1	H	H1	B	
ВЕКТОР 1-С-1-П/Л-С+	20	1000	1080	920	505	230	35
ВЕКТОР 1-С-2-П/Л-С+	25	1030	1145	930	505	235	40
ВЕКТОР 1-С-3-П/Л-С+	25	1030	1145	930	505	235	40
ВЕКТОР 1-С-4-П/Л-С+	32	1015	1165	930	505	270	55
ВЕКТОР 1-С-5-П/Л-С+	32	1035	1180	930	505	270	55
ВЕКТОР 1-С-6-П/Л-С+	40	1115	1230	930	505	285	65
ВЕКТОР 1-С-7-П/Л-С+	50	1265	1435	960	505	310	90
ВЕКТОР 1-С-8-П/Л-С+	65	1405	1610	995	505	320	95
ВЕКТОР 1-С-9-П/Л-С+	80	1490	1630	1050	505	345	142

Таблица подбора узлов регулирующих ВЕКТОР по схеме 1

Обозначение изделия	Номинальный расход теплоносителя (1), м ³ /ч	Допускается применение изделий на указанных расходах при обеспечении достаточного входного давления в точке подключения УР		Типоразмер УР	Присоед. диаметр УР-Ду, мм	Kvs рег. устройства, м ³ /час	Присоед. диаметр - Ду, мм	Электропривод регулирующего клапана			Циркуляционный насос						
		Завышенный расход теплоносителя (2), м ³ /ч	Предельный расход теплоносителя (3), м ³ /ч					седельный клапан	напряжение при 50 Гц, В	Управление	Потреб. мощн. (не более), Вт	модель	Qmax, м ³ /час	Hmax, м	напряжение при 50 Гц, В	ток, А	Потреб. мощн. (не более), Вт
ВЕКТОР 1-С-1-П/Л-С/С+	до 0,5	0,5-0,8	0,8-1	1	20	1	15					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 1-С-2-П/Л-С/С+	0,5-0,8	0,8-1,25	1,25-1,6	2	25	1,6	15					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 1-С-3-П/Л-С/С+	0,8-1	1-2	2-2,5	3	25	2,5	15					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 1-С-4-П/Л-С/С+	1-2	2-3	3-4	4	32	4	15					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 1-С-5-П/Л-С/С+	2-3,5	3,5-5	5-6,3	5	32	6,3	20					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 1-С-6-П/Л-С/С+	3,5-6	6-7,5	7,5-10	6	40	10	25					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 1-С-7-П/Л-С/С+	6-10	10-13	13-16	7	50	16	32					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 1-С-8-П/Л-С/С+	10-14	14-20	20-25	8	65	25	40					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 1-С-9-П/Л-С/С+	14-22	22-30	30-40	9	80	40	50					-	-	-	-	-	-

Допустимое значение сопротивления на установке потребителя до 30 кПа

1 - необходимое давление тепло(холода)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,15$ МПа.

2 - необходимое давление тепло(холода)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,2$ МПа. Возможно появления шума в изделии.

3 - необходимое давление тепло(холода)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,25$ МПа. Возможно появления шума в изделии.

схема 2

•1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9 •10 •11

Узел регулирующий **ВЕКТОР** схема 2 (подмешивание с плавным регулированием). Предназначен для систем с необходимостью поддержания постоянной циркуляции тепло(холодо)носителя на установке потребителя и не требующих постоянной циркуляции тепло(холодо)носителя в контуре тепло(холодо)источника.

Данная схема применяется для управления установками с необходимостью снижения температуры теплоносителя поступающего от теплоисточника. Схема обеспечивает защиту от разморозки.

УР ВЕКТОР по схеме 2 представлены:

- тип регулирующего устройства - **C**
- типоразмер - **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**
- тип регулирующего устройства - **Ш**
- типоразмер - **1, 2, 3, 4, 5, 6**
- сторона подключения - **П, Л**
- исполнения - **C, C+**
- модификация - **K** (только для изделий с типом регулирующего устройства - **Ш**)

ТИП РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

- **C** - В качестве регулирующего устройства используется 2-ходовой седельный клапан и электропривод с плавным регулированием. Элементы УР фланцевые и резьбовые.
- **Ш** - В качестве регулирующего устройства используется 2-ходовой шаровой кран и электроприводом с плавным регулированием. Элементы УР резьбовые.

ТИПОРАЗМЕР

Типоразмер привязан к значениям Kvs регулирующих устройств.

Таблица 1

Типоразмер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kvs*, м ³ /час	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40	58	90

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Возможные варианты исполнения по стороне подключения к потребителю:


- **П** - правая;
- **Л** - левая

МОДИФИКАЦИЯ

Для узлов регулирующих с типом регулирующего устройства - **Ш** возможны варианты изготовления УР в модификации - **K** (пример заказа: ВЕКТОР 2-Ш-5-Л-С+К).

Данная модификация комплектации с заменой некоторых элементов на менее дорогостоящие аналоги, позволила получить бюджетные варианты изделий, повторяющие основные линейки.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

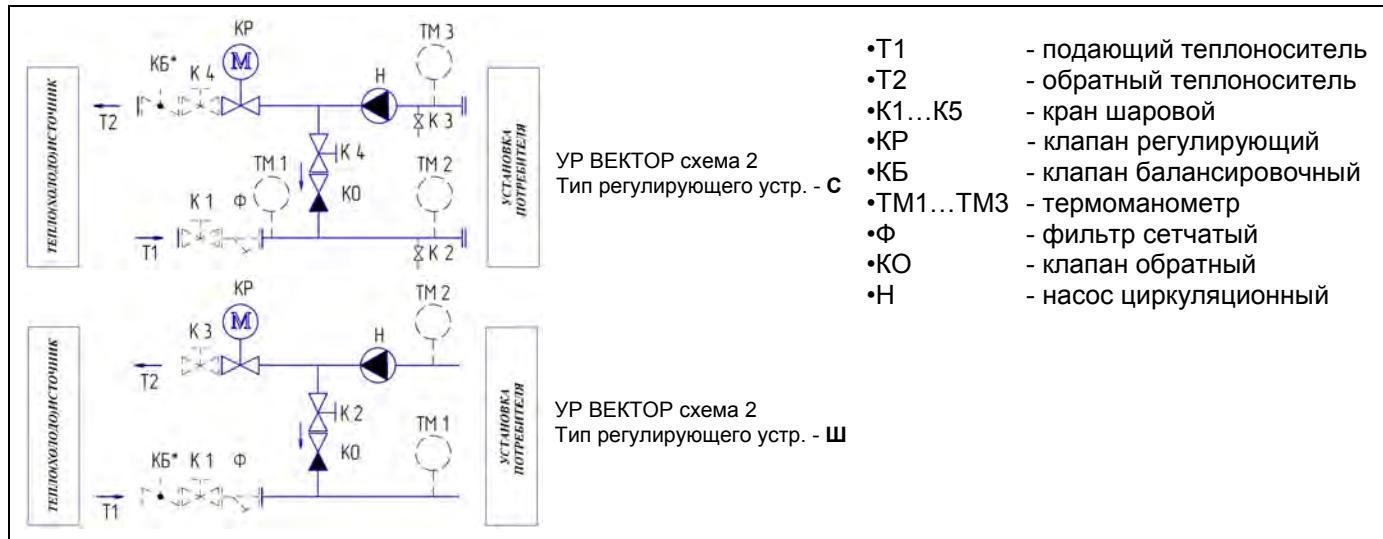

- исполнение «С» - стандарт. В данном исполнении УР ВЕКТОР комплектуется основными элементами схемы:
 - Регулирующее устройство;
 - Циркуляционный насос;
 - Запорная и защитная арматура, устанавливаемую на перемычке;
 - Обвязка УР (резьбовые фитинги / трубная, в зависимости от типа регулирующего устройства);
 Входящие в комплект элементы изображены на схеме сплошной линией.
 - исполнение «С+» - стандарт плюс. Включает в себя комплект элементов исполнения – «С», а также дополнительное оборудование:
 - Запорная, защитная и регулирующая арматура основных линий УР;
 - Дренажная арматура (при наличии в схеме);
 - Комплект термоманометров.
 Элементы, добавленные в исполнении - «С+» изображены тонкой-штриховой линией.
- * Для корректной работы ручного клапана балансировочного необходимо наличие прямых участков трубопровода длиной 5Ду перед клапаном и 2Ду после него.




РАЗМЕРЫ


■ ВЕКТОР 2-С-1...11-П/Л-С/С+

• исполнение - С

сторона подключения - правая «П»

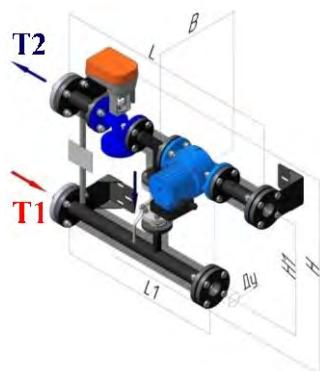


сторона подключения - левая «Л»

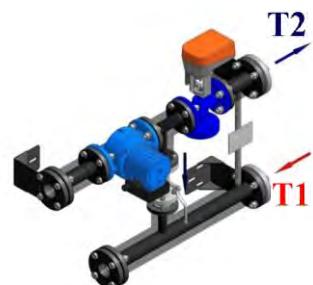

Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм					Масса (max), кг
		L	L1	H	H1	B	
ВЕКТОР 2-С-1-П/Л-С	20	1030	715	810	505	310	35
ВЕКТОР 2-С-2-П/Л-С	25	1040	675	815	505	315	37
ВЕКТОР 2-С-3-П/Л-С	25	1040	675	815	505	315	37
ВЕКТОР 2-С-4-П/Л-С	32	1030	655	820	505	330	45
ВЕКТОР 2-С-5-П/Л-С	32	1030	655	820	505	355	46
ВЕКТОР 2-С-6-П/Л-С	40	1105	735	860	505	380	64
ВЕКТОР 2-С-7-П/Л-С	50	1200	900	860	505	390	85
ВЕКТОР 2-С-8-П/Л-С	65	1260	880	995	505	440	109
ВЕКТОР 2-С-9-П/Л-С	80	1430	960	1040	505	450	136
ВЕКТОР 2-С-10-П/Л-С	100	1555	1110	1180	640	465	184
ВЕКТОР 2-С-11-П/Л-С	125	1575	1100	1270	700	485	201

• исполнение - С+

сторона подключения - правая «П»

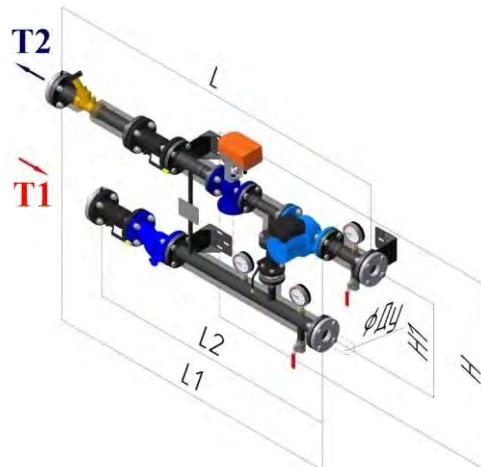

сторона подключения - левая «Л»




Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм						Масса (max), кг
		L	L1	L2	H	H1	B	
ВЕКТОР 2-С-1-П/Л-С+	20	1465	1160	1030	810	505	310	47
ВЕКТОР 2-С-2-П/Л-С+	25	1450	1090	1010	815	505	315	52
ВЕКТОР 2-С-3-П/Л-С+	25	1450	1090	1010	815	505	315	52
ВЕКТОР 2-С-4-П/Л-С+	32	1500	1130	1025	820	505	330	67
ВЕКТОР 2-С-5-П/Л-С+	32	1425	1190	1045	820	505	355	68
ВЕКТОР 2-С-6-П/Л-С+	40	1560	1235	1160	920	505	380	92
ВЕКТОР 2-С-7-П/Л-С+	50	1790	1620	1370	995	505	390	122
ВЕКТОР 2-С-8-П/Л-С+	65	1830	1450	1450	995	505	440	151
ВЕКТОР 2-С-9-П/Л-С+	80	2030	1560	1560	1040	505	450	190
ВЕКТОР 2-С-10-П/Л-С+	100	2215	1770	1770	1180	640	465	249
ВЕКТОР 2-С-11-П/Л-С+	125	2305	1835	1835	1270	700	485	298


- ВЕКТОР 2-Ш-1...6-П/Л-С/С+
- ВЕКТОР 2-Ш-1...6-П/Л-С/С+-К

• исполнение - С

сторона подключения - правая «П»

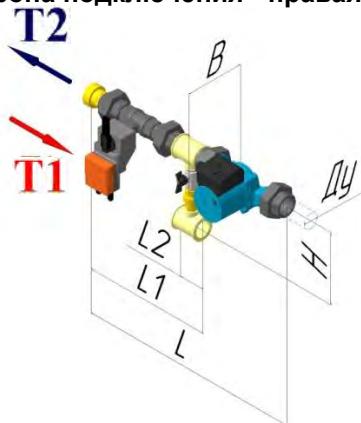


сторона подключения - левая «Л»

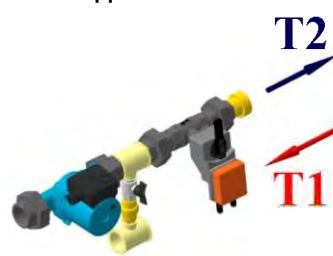


Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм					Масса (max), кг
		L	L1	L2	B	H	
ВЕКТОР 2-Ш-1-П/Л-С	25	580	350	55	250	205	9
ВЕКТОР 2-Ш-2-П/Л-С	25	580	350	55	250	205	9
ВЕКТОР 2-Ш-3-П/Л-С	25	580	350	55	250	205	9
ВЕКТОР 2-Ш-4-П/Л-С	32	620	350	65	250	205	11
ВЕКТОР 2-Ш-5-П/Л-С	32	580	350	65	250	205	11
ВЕКТОР 2-Ш-6-П/Л-С	32	580	350	65	250	205	11
ВЕКТОР 2-Ш-1-П/Л-С-К	25	670	400	65	250	245	10
ВЕКТОР 2-Ш-2-П/Л-С-К	25	670	400	65	250	245	10
ВЕКТОР 2-Ш-3-П/Л-С-К	25	670	400	65	250	245	10
ВЕКТОР 2-Ш-4-П/Л-С-К	32	730	400	70	250	245	12
ВЕКТОР 2-Ш-5-П/Л-С-К	32	670	400	70	250	245	12
ВЕКТОР 2-Ш-6-П/Л-С-К	32	670	400	70	250	245	12

• исполнение - С+

сторона подключения - правая «П»

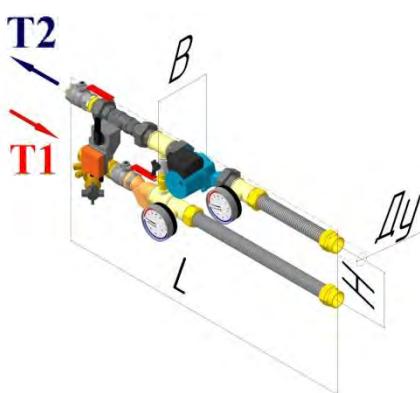

сторона подключения - левая «Л»

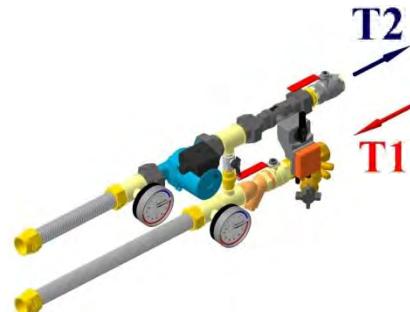

Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм			Масса (max), кг
		L1	B	H	
ВЕКТОР 2-Ш-1-П/Л-С+	25	1000	250	205	12
ВЕКТОР 2-Ш-2-П/Л-С+	25	1000	250	205	12
ВЕКТОР 2-Ш-3-П/Л-С+	25	1000	250	205	12
ВЕКТОР 2-Ш-4-П/Л-С+	32	1000	250	205	14
ВЕКТОР 2-Ш-5-П/Л-С+	32	1000	250	205	14
ВЕКТОР 2-Ш-6-П/Л-С+	32	1000	250	205	14
ВЕКТОР 2-Ш-1-П/Л-С+К	25	1000	250	245	13
ВЕКТОР 2-Ш-2-П/Л-С+К	25	1000	250	245	13
ВЕКТОР 2-Ш-3-П/Л-С+К	25	1000	250	245	13
ВЕКТОР 2-Ш-4-П/Л-С+К	32	1000	250	245	15
ВЕКТОР 2-Ш-5-П/Л-С+К	32	1000	250	245	15
ВЕКТОР 2-Ш-6-П/Л-С+К	32	1000	250	245	15

Таблица подбора узлов регулирующих ВЕКТОР по схеме 2

Обозначение изделия	Номинальный расход теплоносителя (1), м ³ /ч	Допускается применение изделий на указанных расходах при обеспечении достаточного входного давления в точке подключения УР		Типоразмер УР	Присоед. диаметр УР-Ду, мм	Kvs рег. устройства, м ³ /час	Присоед. диаметр - Ду, мм	Электропривод регулирующего клапана			Циркуляционный насос						
		Завышенный расход теплоносителя (2), м ³ /ч	Предельный расход теплоносителя (3), м ³ /ч					шаровой кран	напряжение при 50 Гц, В	Управление	Потреб. мощн. (не более), Вт	модель	Qmax, м ³ /час	Hmax, м	напряжение при 50 Гц, В	ток, А	Потреб. мощн. (не более), Вт
ВЕКТОР 2-Ш-1-П/Л-С/C+	до 0,5	0,5-0,8	0,8-1	1	25	1	15					HB 25/60	3,5	5,5	1x230	0,4	100
ВЕКТОР 2-Ш-2-П/Л-С/C+	0,5-0,8	0,8-1,25	1,25-1,6	2	25	1,6	15					HB 25/60	3,5	5,5	1x230	0,4	100
ВЕКТОР 2-Ш-3-П/Л-С/C+	0,8-1	1-2	2-2,5	3	25	2,5	15					HB 25/60	3,5	5,5	1x230	0,4	100
ВЕКТОР 2-Ш-4-П/Л-С/C+	1-2	2-3	3-4	4	32	4	20					HB 25/70	5,0	6,8	1x230	0,7	140
ВЕКТОР 2-Ш-5-П/Л-С/C+	2-3,5	3,5-5	5-6,3	5	32	6,3	25					HB 32/80	8,5	7,5	1x230	1	210
ВЕКТОР 2-Ш-6-П/Л-С/C+	3,5-6	6-7,5	7,5-10	6	32	10	25					HB 32/85	10,0	7,0	1x230	1,2	280
								шаровой кран									
ВЕКТОР 2-Ш-1-П/Л-С/C+K	до 0,5	0,5-0,8	0,8-1	1	25	1	15					HK 25/60	4,5	5,5	1x230	0,5	100
ВЕКТОР 2-Ш-2-П/Л-С/C+K	0,5-0,8	0,8-1,25	1,25-1,6	2	25	1,6	15					HK 25/60	4,5	5,5	1x230	0,5	100
ВЕКТОР 2-Ш-3-П/Л-С/C+K	0,8-1	1-2	2-2,5	3	25	2,5	15					HK 25/60	4,5	5,5	1x230	0,5	100
ВЕКТОР 2-Ш-4-П/Л-С/C+K	1-2	2-3	3-4	4	32	4	20					HK 25/80	10,5	8	1x230	1,1	250
ВЕКТОР 2-Ш-5-П/Л-С/C+K	2-3,5	3,5-5	5-6,3	5	32	6,3	25					HK 32/80	10,5	8	1x230	1,1	250
ВЕКТОР 2-Ш-6-П/Л-С/C+K	3,5-6	6-7,5	7,5-10	6	32	10	25					HK 32/80	10,5	8	1x230	1,1	250
								седельный клапан									
ВЕКТОР 2-С-1-П/Л-С/C+	до 0,5	0,5-0,8	0,8-1	1	20	1	15					HB 25/60	3,5	5,5	1x230	0,4	100
ВЕКТОР 2-С-2-П/Л-С/C+	0,5-0,8	0,8-1,25	1,25-1,6	2	25	1,6	15					HB 25/60	3,5	5,5	1x230	0,4	100
ВЕКТОР 2-С-3-П/Л-С/C+	0,8-1	1-2	2-2,5	3	25	2,5	15					HB 25/60	3,5	5,5	1x230	0,4	100
ВЕКТОР 2-С-4-П/Л-С/C+	1-2	2-3	3-4	4	32	4	15					HB 25/70	5,0	6,8	1x230	0,7	140
ВЕКТОР 2-С-5-П/Л-С/C+	2-3,5	3,5-5	5-6,3	5	32	6,3	20					HB 32/80	8,5	7,5	1x230	1	210
ВЕКТОР 2-С-6-П/Л-С/C+	3,5-6	6-7,5	7,5-10	6	40	10	25					HB 40/70	12	6	3x400	1,5	580
ВЕКТОР 2-С-7-П/Л-С/C+	6-10	10-13	13-16	7	50	16	32					HB 40/70	12	6	3x400	1,5	580
ВЕКТОР 2-С-8-П/Л-С/C+	10-14	14-20	20-25	8	65	25	40					HB 50/70	24	7,5	3x400	1,8	1020
ВЕКТОР 2-С-9-П/Л-С/C+	14-22	22-30	30-40	9	80	40	50					HB 65/100	42	9	3x400	2,8	1560
ВЕКТОР 2-С-10-П/Л-С/C+	22-40	40-50	50-58	10	100	58	65					HB 80/120	70	12	3x400	4,9	2400
ВЕКТОР 2-С-11-П/Л-С/C+	40-60	60-65	65-70	11	125	90	80					HB 80/120	70	12	3x400	4,9	2400

Допустимое значение сопротивления на установке потребителя до 30 кПа

1 - необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,15$ МПа.

2 - необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,2$ МПа. Возможно появление шума в изделии.

3 - необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,25$ МПа. Возможно появление шума в изделии.

схема 3

•1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9 •10 •11

Узел регулирующий **ВЕКТОР** схема 3 (отклоняющий контур). Предназначены для систем, не требующих поддержания постоянной циркуляции тепло(холодо)носителя на установке потребителя и необходимостью поддержания постоянной циркуляции тепло(холодо)носителя в контуре тепло(холодо)источника.

Даная схема применима для управления параметрами тепло(холодо)носителя простых установок без риска размораживания (в частности, для управления системами холодоснабжения).

Изделия представлены:

- тип регулирующего устройства - **C**
- типоразмер - **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**
- сторона подключения - **П, Л**
- исполнения - **C, C+**

ТИП РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

- **C** - В качестве регулирующего устройства используется 3-ходовой седельный клапан и электропривод с плавным регулированием. Элементы УР фланцевые и резьбовые.

ТИПОРАЗМЕР

Типоразмер привязан к значениям Kvs регулирующих устройств.

Таблица 1


Типоразмер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kvs*, м ³ /час	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40	58	90

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Возможные варианты исполнения по стороне подключения к потребителю:


- **П** - правая; • **Л** - левая

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

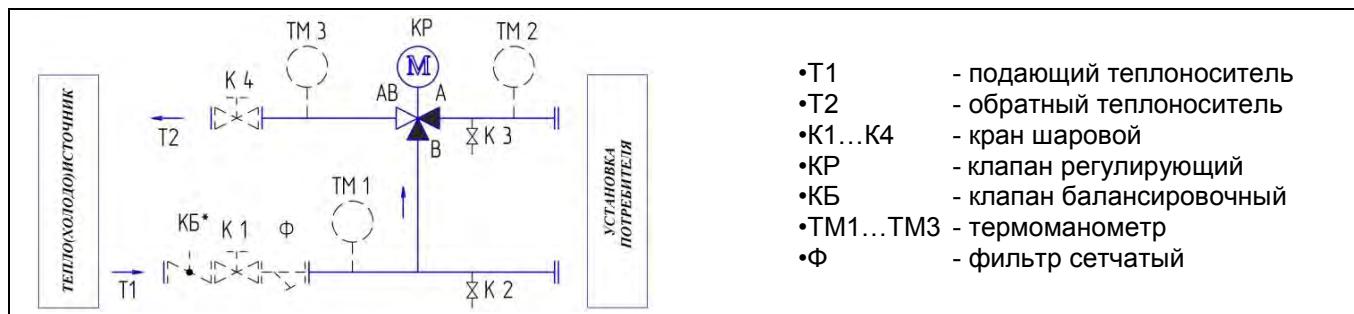

- _____ исполнение «C» - стандарт. В данном исполнении УР ВЕКТОР комплектуется основными элементами схемы:
 - Регулирующее устройство;
 - Обвязка УР трубная, по типу регулирующего устройства;Входящие в комплект элементы изображены на схеме сплошной линией.
- - - - исполнение «C+» - стандарт плюс. Включает в себя комплект элементов исполнения – «C», а также дополнительное оборудование:
 - Запорная, защитная и регулирующая арматура основных линий УР;
 - Дренажная арматура;
 - Комплект термоманометров.Элементы, добавленные в исполнении - «C+» изображены тонкой-штриховой линией.

* Для корректной работы ручного клапана балансировочного необходимо наличие прямых участков трубопровода длиной 5Ду перед клапаном и 2Ду после него.

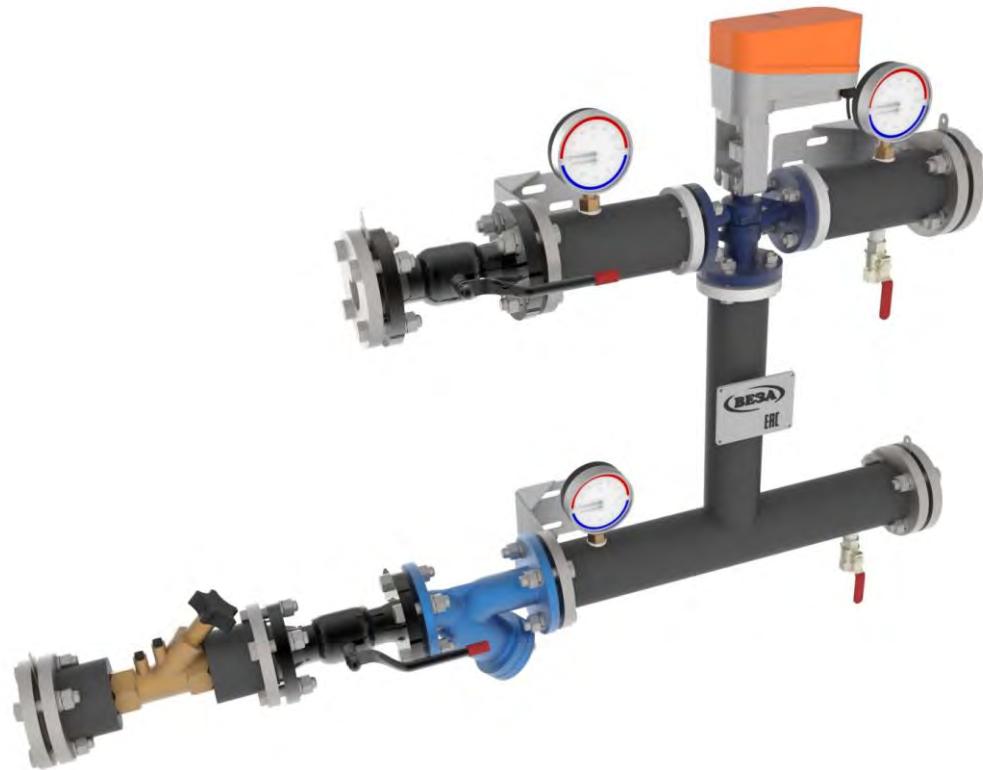

УР ВЕКТОР 3-С-1...11-П-С+

РАЗМЕРЫ

■ УР ВЕКТОР 3-С-1...11-П/Л-С/С+

• исполнение - С


сторона подключения - правая «П»

сторона подключения - левая «Л»




Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм				Масса (max), кг
		L	H	H1	B	
ВЕКТОР 3-С-1-П/Л-С+	20	635	810	505	215	27
ВЕКТОР 3-С-2-П/Л-С+	25	630	800	505	220	31
ВЕКТОР 3-С-3-П/Л-С+	25	630	800	505	220	31
ВЕКТОР 3-С-4-П/Л-С+	32	555	810	505	250	38
ВЕКТОР 3-С-5-П/Л-С+	32	575	810	505	250	38
ВЕКТОР 3-С-6-П/Л-С+	40	620	825	505	260	44
ВЕКТОР 3-С-7-П/Л-С+	50	665	840	505	275	61
ВЕКТОР 3-С-8-П/Л-С+	65	710	850	505	290	74
ВЕКТОР 3-С-9-П/Л-С+	80	770	935	505	305	92
ВЕКТОР 3-С-10-П/Л-С+	100	870	895	505	320	122
ВЕКТОР 3-С-11-П/Л-С+	125	940	960	505	350	144

• исполнение – С+
сторона подключения - правая «П»

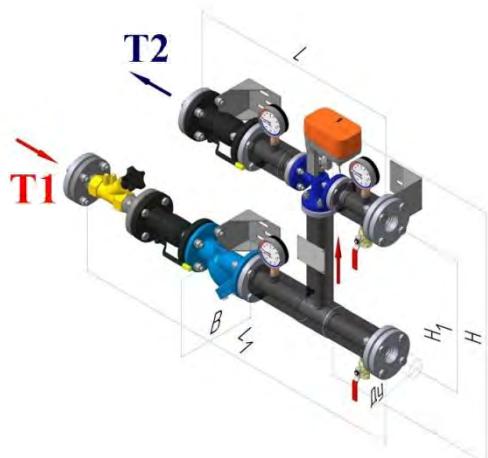

сторона подключения - левая «Л»

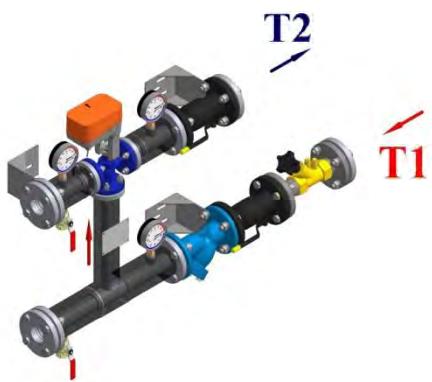

Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм					Масса (max), кг
		L	L1	H	H1	B	
ВЕКТОР 3-С-1-П/Л-С+	20	795	1150	920	505	230	39
ВЕКТОР 3-С-2-П/Л-С+	25	795	1235	915	505	235	51
ВЕКТОР 3-С-3-П/Л-С+	25	795	1235	915	505	235	51
ВЕКТОР 3-С-4-П/Л-С+	32	740	1220	915	505	270	58
ВЕКТОР 3-С-5-П/Л-С+	32	760	1240	915	505	270	58
ВЕКТОР 3-С-6-П/Л-С+	40	825	1325	925	505	285	69
ВЕКТОР 3-С-7-П/Л-С+	50	900	1445	970	505	310	94
ВЕКТОР 3-С-8-П/Л-С+	65	985	1570	985	505	320	114
ВЕКТОР 3-С-9-П/Л-С+	80	1055	1680	1000	505	345	143
ВЕКТОР 3-С-10-П/Л-С+	100	1170	1875	1045	505	370	187
ВЕКТОР 3-С-11-П/Л-С+	125	1265	2075	1100	505	410	238

Таблица подбора узлов регулирующих ВЕКТОР по схеме 3

Обозначение изделия	Номинальный расход теплоносителя, м ³ /ч	Типоразмер УР	При соед. диаметр УР-Ду, мм	Kvs рег. устройства, м ³ /час	Присоед. диаметр - Ду, мм	Электропривод регулирующего клапана			Циркуляционный насос						
						седельный клапан	напряжение при 50 Гц, В	Управление	Потреб. мощн. (не более), Вт	модель	Qmax, м3/час	Hmax, м	напряжение при 50 Гц, В	ток, А	Потреб. мощн. (не более), Вт
ВЕКТОР 3-С-1-П/Л-С/С+	до 0,5	1	20	1	15					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-2-П/Л-С/С+	0,5-0,8	2	25	1,6	15					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-3-П/Л-С/С+	0,8-1	3	25	2,5	15					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-4-П/Л-С/С+	1-2	4	32	4	15					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-5-П/Л-С/С+	2-3,5	5	32	6,3	20					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-6-П/Л-С/С+	3,5-6	6	40	10	25					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-7-П/Л-С/С+	6-10	7	50	16	32					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-8-П/Л-С/С+	10-14	8	65	25	40					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-9-П/Л-С/С+	14-22	9	80	40	50					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-10-П/Л-С/С+	22-40	10	100	58	65					-	-	-	-	-	-
ВЕКТОР 3-С-11-П/Л-С/С+	40-60	11	125	90	80					-	-	-	-	-	-

Допустимое значение сопротивления на установке потребителя до 30 кПа
необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия ≥ 0,15 МПа.

схема 4

•1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9

Узел регулирующий **ВЕКТОР** схема 4 (отклоняющий контур с подмешиванием). Предназначены для систем, с необходимостью поддержания постоянной циркуляции тепло(холодо)носителя как в контуре теплоисточника, так и на установке потребителя.

Данная схема позволяет изменять способ управления установкой в зависимости от ситуации на объекте. Схема обеспечивает защиту от разморозки. Пересяв запорную арматуру на перемычке регулирующего устройства, УР работающий по схеме 4 можно перевести в режим работы по схеме 2.

Изделия представлены:

- тип регулирующего устройства - **C**
- типоразмер - **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- сторона подключения - **П, Л**
- исполнения - **C, C+**
- модификация – **T150** (доступна только в типоразмерах **4, 5, 6, 7, 8, 9**)

ТИП РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

- **C** - В качестве регулирующего устройства используется 3-ходовой седельный клапан и электропривод с плавным регулированием. Элементы УР фланцевые и резьбовые.

ТИПОРАЗМЕР

Типоразмер привязан к значениям K_{vs} регулирующих устройств.

Таблица 1

Типоразмер	1	2	3	4	5	6	7	8	9
K_{vs} , м ³ /час	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Возможные варианты исполнения по стороне подключения к потребителю:


- **П** - правая; • **Л** - левая

МОДИФИКАЦИЯ

Для изделий УР ВЕКТОР по схеме 4 с типом регулирующего устройства **C** возможны варианты изготовления УР в модификации **T150** (примеры обозначения строки заказа: ВЕКТОР 4-C-7-Л-С-T150,).

Данная модификация позволяет использовать полученные изделия УР ВЕКТОР для систем с температурой теплоносителя в подающей линии до +150°C, при обеспечении условия максимально допустимой температуры теплоносителя на выходе из обогревателя (в обратной линии УР) не более +110°C.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

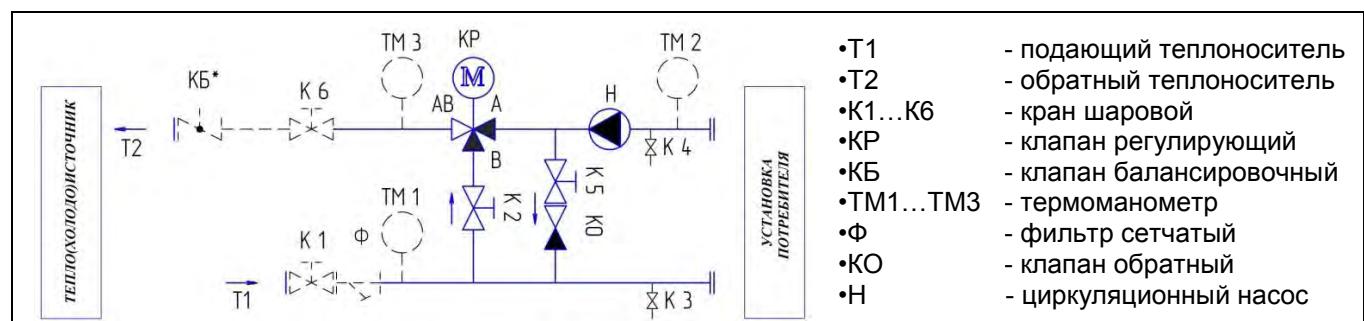

- исполнение «C» - стандарт. В данном исполнении УР ВЕКТОР комплектуется основными элементами схемы:
 - Регулирующее устройство;
 - Циркуляционный насос;
 - Запорная и защитная арматура, устанавливаемую на перемычке;
 - Обвязка УР трубная, по типу регулирующего устройства;Входящие в комплект элементы изображены на схеме сплошной линией.

- исполнение «C+» - стандарт плюс. Включает в себя комплект элементов исполнения – «C», а также дополнительное оборудование:
 - Запорная, защитная и регулирующая арматура основных линий УР;
 - Дренажная арматура;
 - Комплект термоманометров.Элементы, добавленные в исполнении – «C+» изображены тонкой-штриховой линией.

- * Для корректной работы ручного клапана балансировочного необходимо наличие прямых участков трубопровода длиной 5Ду перед клапаном и 2Ду после него.



УР ВЕКТОР 4-С-1...9-П-С+


РАЗМЕРЫ

■ УР ВЕКТОР 4-С-1...9-П/Л-С/С+

• исполнение – С

сторона подключения - правая «П»



сторона подключения - левая «Л»

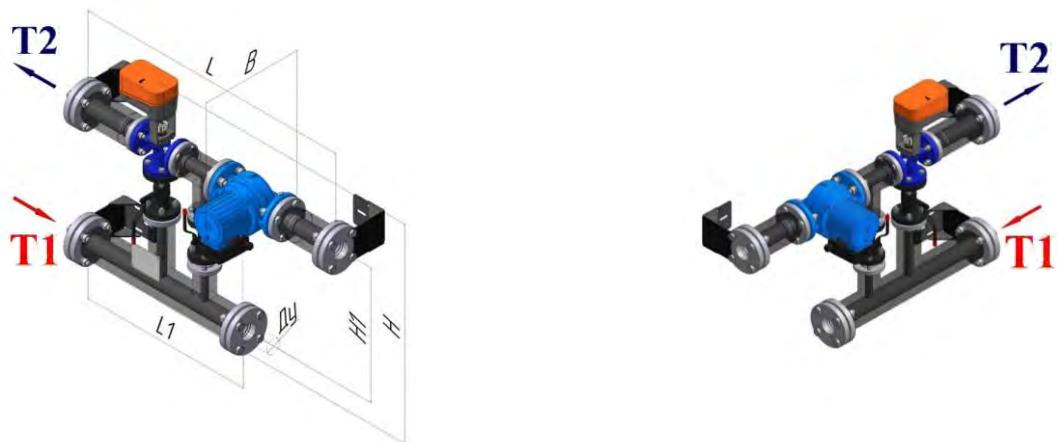

Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм					Масса (max), кг
		L	L1	H	H1	B	
ВЕКТОР 4-С-1-П/Л-С	20	1185	640	810	505	310	39
ВЕКТОР 4-С-2-П/Л-С	25	1110	670	815	505	315	41
ВЕКТОР 4-С-3-П/Л-С	25	1110	670	815	505	315	41
ВЕКТОР 4-С-4-П/Л-С	32	1090	580	830	505	330	49
ВЕКТОР 4-С-5-П/Л-С	32	1110	600	830	505	355	50
ВЕКТОР 4-С-6-П/Л-С	40	1110	670	850	505	380	71
ВЕКТОР 4-С-7-П/Л-С	50	1200	700	925	505	390	91
ВЕКТОР 4-С-8-П/Л-С	65	1310	770	935	505	440	119
ВЕКТОР 4-С-9-П/Л-С	80	1545	900	1040	640	450	149

• исполнение – С+
сторона подключения - правая «П»

сторона подключения - левая «Л»

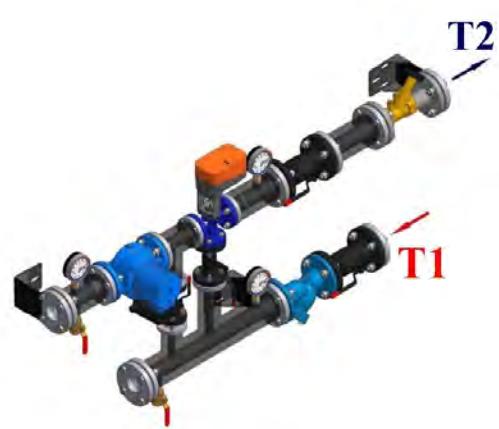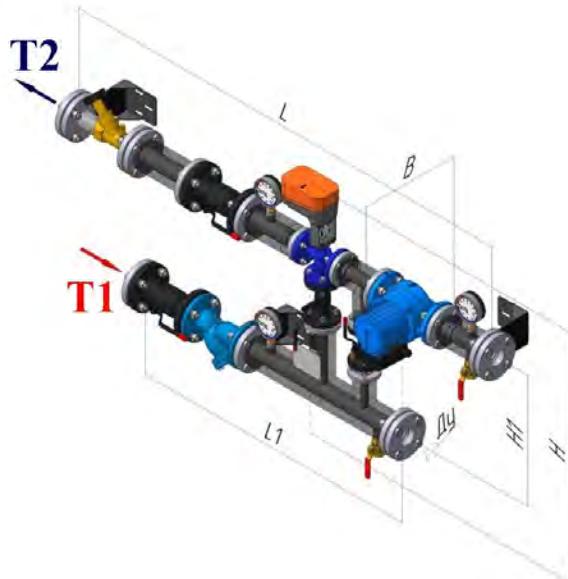

Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм					Масса (max), кг
		L	L1	H	H1	B	
ВЕКТОР 4-С-1-П/Л-С+	20	1625	950	920	505	310	49
ВЕКТОР 4-С-2-П/Л-С+	25	1595	1000	930	505	315	53
ВЕКТОР 4-С-3-П/Л-С+	25	1595	1000	930	505	315	53
ВЕКТОР 4-С-4-П/Л-С+	32	1685	950	930	505	330	69
ВЕКТОР 4-С-5-П/Л-С+	32	1705	970	930	505	355	70
ВЕКТОР 4-С-6-П/Л-С+	40	1725	1075	960	505	380	96
ВЕКТОР 4-С-7-П/Л-С+	50	1915	1165	1055	505	390	124
ВЕКТОР 4-С-8-П/Л-С+	65	1875	1340	1065	505	440	159
ВЕКТОР 4-С-9-П/Л-С+	80	2145	1500	1180	640	450	201

Таблица подбора узлов регулирующих ВЕКТОР по схеме 4

Обозначение изделия	Номинальный расход теплоносителя (1), м ³ /ч	Допускается применение изделий на указанных расходах при обеспечении достаточного входного давления в точке подключения УР			Типоразмер УР	При соед. диаметр УР-Ду, мм	Kvs рег. устройства, м ³ /час	При соед. диаметр - Ду, мм	Электропривод регулирующего клапана			Циркуляционный насос					
		Завышенный расход теплоносителя (2), м ³ /ч	Предельный расход теплоносителя (3), м ³ /ч	седельный клапан					напряжение при 50 Гц, В	Управление	Потреб. мощн. (не более), Вт	модель	Qmax, м ³ /час	Hmax, м	напряжение при 50 Гц, В	ток, А	Потреб. мощн. (не более), Вт
ВЕКТОР 4-С-1-П/Л-С/С+	до 0,5	0,5-0,8	0,8-1	1	20	1	15					HB 25/60	3,5	5,5	1x230	0,4	100
ВЕКТОР 4-С-2-П/Л-С/С+	0,5-0,8	0,8-1,25	1,25-1,6	2	25	1,6	15					HB 25/60	3,5	5,5	1x230	0,4	100
ВЕКТОР 4-С-3-П/Л-С/С+	0,8-1	1-2	2-2,5	3	25	2,5	15					HB 25/60	3,5	5,5	1x230	0,4	100
ВЕКТОР 4-С-4-П/Л-С/С+	1-2	2-3	3-4	4	32	4	15					HB 25/70	5,0	6,8	1x230	0,7	140
ВЕКТОР 4-С-5-П/Л-С/С+	2-3,5	3,5-5	5-6,3	5	32	6,3	20					HB 32/80	8,5	7,5	1x230	1	210
ВЕКТОР 4-С-6-П/Л-С/С+	3,5-6	6-7,5	7,5-10	6	40	10	25					HB 40/70	12	6	3x400	1,5	580
ВЕКТОР 4-С-7-П/Л-С/С+	6-10	10-13	13-16	7	50	16	32					HB 40/70	12	6	3x400	1,5	580
ВЕКТОР 4-С-8-П/Л-С/С+	10-14	14-20	20-25	8	65	25	40					HB 50/70	24	7,5	3x400	1,8	1020
ВЕКТОР 4-С-9-П/Л-С/С+	14-22	22-30	30-40	9	80	40	50					HB 65/100	42	9	3x400	2,8	1560

Допустимое значение сопротивления на установке потребителя до 30 кПа

1 - необходимое давление тепло(холода)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,15$ МПа.

2 - необходимое давление тепло(холода)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,2$ МПа. Возможно появления шума в изделии.

3 - необходимое давление тепло(холода)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,25$ МПа. Возможно появления шума в изделии.

схема 5

•1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9

Узел регулирующий **ВЕКТОР** схема 5 (смешивающий контур). Предназначен для систем с необходимостью поддержания постоянной циркуляции тепло(холодо)носителя на установке потребителя и не требующих постоянной циркуляции тепло(холодо)носителя в контуре тепло(холодо)источника.

Данная схема применима при обвязке калориферов вентустановок, как располагающая наиболее эффективными средствами защиты от разморозки. Единственная из представленных схем применима в системах, не имеющих достаточного перепада давления в точке подключения УР. Циркуляция теплоносителя через установку потребителя обеспечивается циркуляционным насосом.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Ввиду конструктивной особенности данной схемы, подача теплоносителя проходит по верхней линии (**исключение: УР ВЕКТОР 5-Ш-1...6-Л-С/С+, УР ВЕКТОР 5-Ш-1...6-Л-С/С+К**). Общепринятое правило подключения теплообменников систем вентиляции предполагает нижнее расположение входа теплоносителя. Использование узлов регулирующих по схеме 5 для управления системами вентиляции (или системами со схожим подключением) перед подключаемой установкой необходимо выполнить трубный переход, обеспечив надлежащее положение входа/выхода теплоносителя.

Изделия представлены:

- тип регулирующего устройства - **C**
- типоразмер - **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- тип регулирующего устройства - **Ш**
- типоразмер - **1, 2, 3, 4, 5, 6**
- сторона подключения - **П, Л**
- исполнения - **C, С+**
- модификация – **K** (доступна только для изделий с типом регулирующего устройства - **Ш**)

ТИП РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

- **C** - В качестве регулирующего устройства используется 3-ходовой седельный клапан и электропривод с плавным регулированием. Элементы УР фланцевые и резьбовые.
- **Ш** - В качестве регулирующего устройства используется 3-ходовой шаровой кран и электропривод с плавным регулированием. Элементы УР резьбовые.

ТИПОРАЗМЕР

Типоразмер привязан к значениям Kvs регулирующих устройств.

Таблица 1

Типоразмер	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kvs*, м ³ /час	1	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Возможные варианты исполнения по стороне подключения к потребителю:


- **П** - правая; • **Л** - левая

МОДИФИКАЦИЯ

Для узлов регулирующих с типом регулирующего устройства - **Ш** возможны варианты изготовления УР в модификации - **K** (пример заказа: ВЕКТОР 5-Ш-3-Л-С+К).

Данная модификация комплектации с заменой некоторых элементов на менее дорогостоящие аналоги, позволила получить бюджетные варианты изделий, повторяющие основные линейки.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

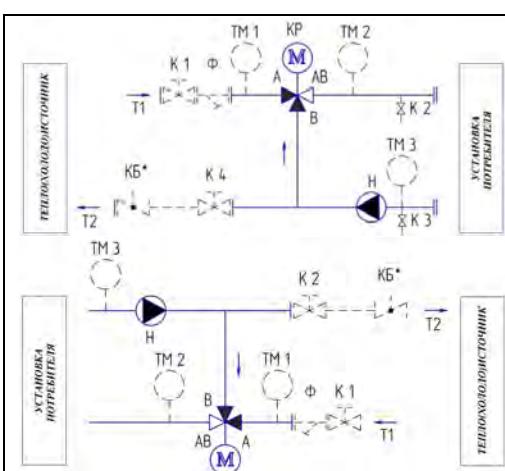

УР ВЕКТОР схема 5
Тип регулирующего устр. - **C**,
по стороне подключения к
потребителю - **П и Л**.

УР ВЕКТОР схема 5
Тип регулирующего устр. - **Ш**,
по стороне подключения к
потребителю - **П** (без K2, K3)

- T1 - подающий теплоноситель
- T2 - обратный теплоноситель
- K1...K4 - кран шаровой
- KP - клапан регулирующий
- KB - клапан балансировочный
- TM1...TM3 - термоманометр
- Ф - фильтр сетчатый
- Н - циркуляционный насос

УР ВЕКТОР схема 5
Тип регулирующего устр. - **Ш**,
по стороне подключения к
потребителю - **Л**

- исполнение «С» - стандарт. В данном исполнении УР ВЕКТОР комплектуется основными элементами схемы:
 - Регулирующее устройство;
 - Циркуляционный насос;
 - Обвязка УР (резьбовые фитинги / трубная, в зависимости от типа регулирующего устройства);
 Входящие в комплект элементы изображены на схеме сплошной линией.
 - исполнение «С+» - стандарт плюс. Включает в себя комплект элементов исполнения – «С», а также дополнительное оборудование:
 - Запорная, защитная и регулирующая арматура основных линий УР;
 - Дренажная арматура (при наличии в схеме);
 - Комплект термоманометров.
 Элементы, добавленные в исполнении – «С+» изображены тонкой-штриховой линией.
- * Для корректной работы ручного клапана балансировочного необходимо наличие прямых участков трубопровода длиной 5Ду перед клапаном и 2Ду после него.




РАЗМЕРЫ


■ УР ВЕКТОР 5-С-1...9-П/Л-С/С+

• исполнение - С

сторона подключения - правая «П»

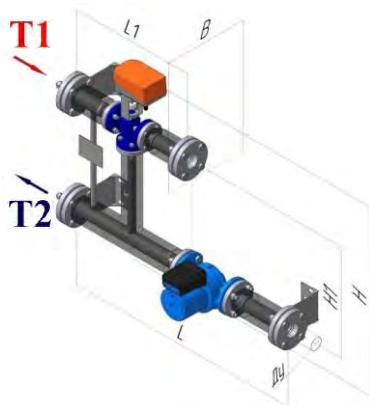

сторона подключения - левая «Л»


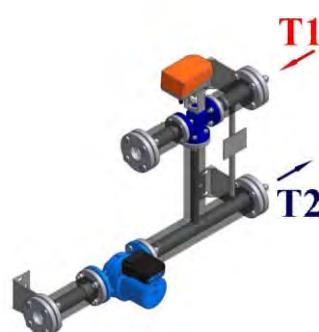


Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм					Масса (max), кг
		L	L1	H	H1	B	
ВЕКТОР 5-С-1-П/Л-С	20	1060	670	810	505	310	33
ВЕКТОР 5-С-2-П/Л-С	25	1010	670	815	505	315	35
ВЕКТОР 5-С-3-П/Л-С	25	1010	670	815	505	315	35
ВЕКТОР 5-С-4-П/Л-С	32	970	570	825	505	330	42
ВЕКТОР 5-С-5-П/Л-С	32	910	590	830	505	355	43
ВЕКТОР 5-С-6-П/Л-С	40	1060	620	850	505	380	62
ВЕКТОР 5-С-7-П/Л-С	50	1130	670	865	505	390	82
ВЕКТОР 5-С-8-П/Л-С	65	1270	760	875	505	440	104
ВЕКТОР 5-С-9-П/Л-С	80	1380	790	935	505	450	132

• исполнение – С+

сторона подключения - правая «П»

сторона подключения - левая «Л»

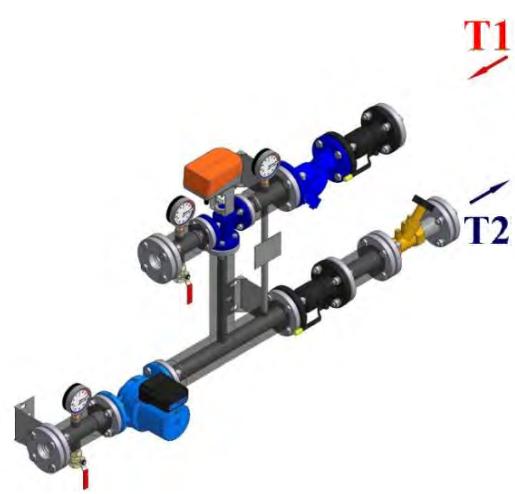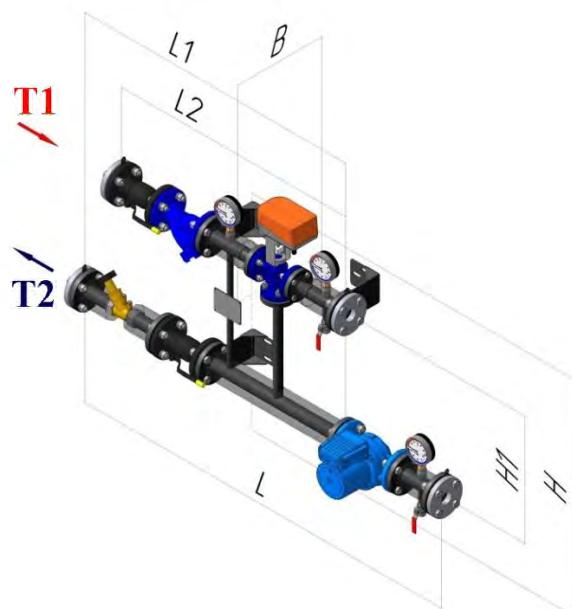


Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм						Масса (max), кг
		L	L1	L2	H	H1	B	
ВЕКТОР 5-С-1-П/Л-С+	20	1490	1060	940	920	505	310	45
ВЕКТОР 5-С-2-П/Л-С+	25	1460	1080	960	930	505	315	50
ВЕКТОР 5-С-3-П/Л-С+	25	1460	1080	960	930	505	315	50
ВЕКТОР 5-С-4-П/Л-С+	32	1470	1080	940	930	505	330	65
ВЕКТОР 5-С-5-П/Л-С+	32	1470	1150	960	930	505	355	66
ВЕКТОР 5-С-6-П/Л-С+	40	1630	1190	1030	960	505	380	89
ВЕКТОР 5-С-7-П/Л-С+	50	1830	1370	1140	985	505	390	119
ВЕКТОР 5-С-8-П/Л-С+	65	1830	1320	1320	995	505	440	147
ВЕКТОР 5-С-9-П/Л-С+	80	1970	1380	1380	1050	505	450	184


■ ВЕКТОР 5-Ш-1...6-П/Л-С/С+
 ■ ВЕКТОР 5-Ш-1...6-П/Л-С/С+-К

• исполнение – С

сторона подключения - правая «П»

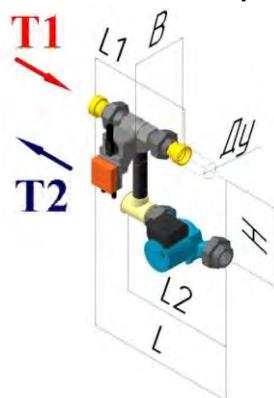


сторона подключения - левая «Л»

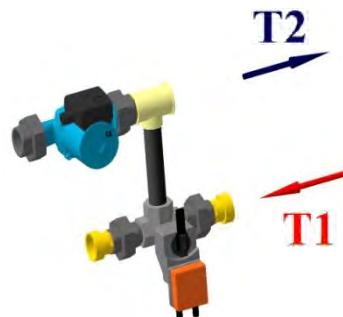


Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм					Масса (max), кг
		L	L1	L2	B	H	
ВЕКТОР 5-Ш-1-П/Л-С	25	440	300	325	250	220	10
ВЕКТОР 5-Ш-2-П/Л-С	25	440	300	325	250	220	10
ВЕКТОР 5-Ш-3-П/Л-С	25	440	300	325	250	220	10
ВЕКТОР 5-Ш-4-П/Л-С	32	480	300	365	250	220	12
ВЕКТОР 5-Ш-5-П/Л-С	32	440	300	325	250	220	12
ВЕКТОР 5-Ш-6-П/Л-С	32	440	300	325	250	220	12
ВЕКТОР 5-Ш-1-П/Л-С-К	25	500	350	350	250	220	11
ВЕКТОР 5-Ш-2-П/Л-С-К	25	500	350	350	250	220	11
ВЕКТОР 5-Ш-3-П/Л-С-К	25	500	350	350	250	220	11
ВЕКТОР 5-Ш-4-П/Л-С-К	32	550	350	350	250	220	13
ВЕКТОР 5-Ш-5-П/Л-С-К	32	500	350	350	250	220	13
ВЕКТОР 5-Ш-6-П/Л-С-К	32	500	350	350	250	220	13

• исполнение – С+

сторона подключения - правая «П»

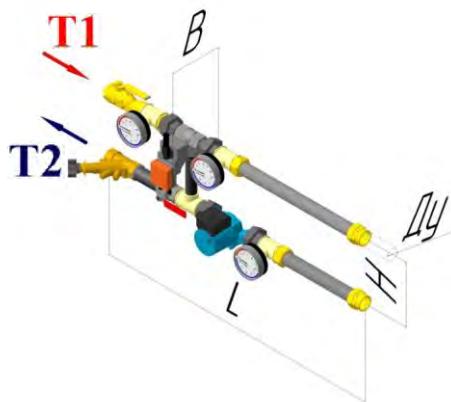

сторона подключения - левая «Л»

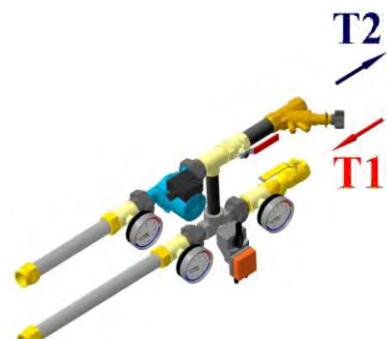

Обозначение изделия	Ду, мм	Размер (max), мм			Масса (max), кг
		L	В	Н	
ВЕКТОР 5-Ш-1-П/Л-С+	25	1000	250	220	12
ВЕКТОР 5-Ш-2-П/Л-С+	25	1000	250	220	12
ВЕКТОР 5-Ш-3-П/Л-С+	25	1000	250	220	12
ВЕКТОР 5-Ш-4-П/Л-С+	32	1000	250	220	14
ВЕКТОР 5-Ш-5-П/Л-С+	32	1000	250	220	14
ВЕКТОР 5-Ш-6-П/Л-С+	32	1000	250	220	14
ВЕКТОР 5-Ш-1-П/Л-С+-К	25	1000	250	220	13
ВЕКТОР 5-Ш-2-П/Л-С+-К	25	1000	250	220	13
ВЕКТОР 5-Ш-3-П/Л-С+-К	25	1000	250	220	13
ВЕКТОР 5-Ш-4-П/Л-С+-К	32	1000	250	220	15
ВЕКТОР 5-Ш-5-П/Л-С+-К	32	1000	250	220	15
ВЕКТОР 5-Ш-6-П/Л-С+-К	32	1000	250	220	15

Таблица подбора узлов регулирующих ВЕКТОР по схеме 5

Обозначение изделия	Номинальный расход теплоносителя (1), м ³ /ч	Допускается применение изделий на указанных расходах при обеспечении достаточного входного давления в точке подключения УР		Типоразмер УР	Присоед. диаметр УР-Ду, мм	Kvs рег. устройства, м ³ /час	Присоед. диаметр - Ду, мм	Электропривод регулирующего клапана			Циркуляционный насос							
		Завышенный расход теплоносителя (2), м ³ /ч	Предельный расход теплоносителя (3), м ³ /ч					шаровой кран		напряжение при 50 Гц, В	Управление	Потреб. мощн. (не более), Вт	модель	Qmax, м ³ /час	Hmax, м	напряжение при 50 Гц, В	ток, А	Потреб. мощн. (не более), Вт
ВЕКТОР 5-Ш-1-П-С/С+	до 0,5	0,5-0,8	0,8-1	1	25	1	15						HB 25/80	5,5	7,5	1x230	0,9	205
ВЕКТОР 5-Ш-2-П-С/С+	0,5-0,8	0,8-1,25	1,25-1,6	2	25	1,6	15						HB 25/80	5,5	7,5	1x230	0,9	205
ВЕКТОР 5-Ш-3-П-С/С+	0,8-1	1-2	2-2,5	3	25	2,5	15						HB 25/80	5,5	7,5	1x230	0,9	205
ВЕКТОР 5-Ш-4-П-С/С+	1-2	2-3	3-4	4	32	4	20						HB 25/80	8,5	7,5	1x230	1	210
ВЕКТОР 5-Ш-5-П-С/С+	2-3,5	3,5-5	5-6,3	5	32	6,3	25						HB 32/100	9,5	11	1x230	2	395
ВЕКТОР 5-Ш-6-П-С/С+	3,5-6	6-7,5	7,5-10	6	32	10	25						HB 32/100	9,5	11	1x230	2	395
								шаровой кран										
ВЕКТОР 5-Ш-1-П-С/С+К	до 0,5	0,5-0,8	0,8-1	1	25	1	15						HK 25/80	10,5	8,0	1x230	1,2	250
ВЕКТОР 5-Ш-2-П-С/С+К	0,5-0,8	0,8-1,25	1,25-1,6	2	25	1,6	15						HK 25/80	10,5	8,0	1x230	1,2	250
ВЕКТОР 5-Ш-3-П-С/С+К	0,8-1	1-2	2-2,5	3	25	2,5	15						HK 25/80	10,5	8,0	1x230	1,2	250
ВЕКТОР 5-Ш-4-П-С/С+К	1-2	2-3	3-4	4	32	4	20						HK 25/80	10,5	8,0	1x230	1,2	250
ВЕКТОР 5-Ш-5-П-С/С+К	2-3,5	3,5-5	5-6,3	5	32	6,3	25						HK 32/80	10,5	8,0	1x230	1,2	250
ВЕКТОР 5-Ш-6-П-С/С+К	3,5-6	6-7,5	7,5-10	6	32	10	25						HK 32/80	10,5	8,0	1x230	1,2	250
								седельный клапан										
ВЕКТОР 5-С-1-П/П-С/С+	до 0,5	0,5-0,8	0,8-1	1	20	1	15						HB 25/80	5,5	7,5	1x230	0,9	205
ВЕКТОР 5-С-2-П/П-С/С+	0,5-0,8	0,8-1,25	1,25-1,6	2	25	1,6	15						HB 25/80	5,5	7,5	1x230	0,9	205
ВЕКТОР 5-С-3-П/П-С/С+	0,8-1	1-2	2-2,5	3	25	2,5	15						HB 25/80	5,5	7,5	1x230	0,9	205
ВЕКТОР 5-С-4-П/П-С/С+	1-2	2-3	3-4	4	32	4	15						HB 25/80	8,5	7,5	1x230	1	210
ВЕКТОР 5-С-5-П/П-С/С+	2-3,5	3,5-5	5-6,3	5	32	6,3	20						HB 32/100	9,5	11	1x230	2	395
ВЕКТОР 5-С-6-П/П-С/С+	3,5-6	6-7,5	7,5-10	6	40	10	25						HB 40/100	20	10	3x400	1,5	590
ВЕКТОР 5-С-7-П/П-С/С+	6-10	10-13	13-16	7	50	16	32						HB 50/100	30	10	3x400	1,8	1020
ВЕКТОР 5-С-8-П/П-С/С+	10-14	14-20	20-25	8	65	25	40						HB 50/100	30	10	3x400	1,8	1020
ВЕКТОР 5-С-9-П/П-С/С+	14-22	22-30	30-40	9	80	40	50						HB 65/120	48	12	3x400	3	1560

Допустимое значение сопротивления на установке потребителя до 30 кПа

1 - необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия ≥ 0,15 МПа.

2 - необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия ≥ 0,2 МПа. Возможно появление шума в изделии.

3 - необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия ≥ 0,25 МПа. Возможно появление шума в изделии.

схема 6

•8

Узел регулирующий **ВЕКТОР** схема 6 (откр./закр.) Предназначен для управления воздушными завесами и агрегатами воздушного отопления. УР оборудован обводной линией запорного крана, что при необходимости позволяет поддерживать постоянное значение расхода теплоносителя через установку потребителя (до 10% от значения рабочего расхода).

УР ВЕКТОР по схеме 6 представлен:

- тип регулирующего устройства - Ш
 - типоразмер - 8
 - сторона подключения - П, Л
 - исполнения - С+

ТИП РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

- **Ш** - В качестве регулирующего устройства используется 2-ходовой шаровой кран с электроприводом откр./закр. Элементы УР резьбовые.

ТИПОРАЗМЕР

Типоразмер привязан к значениям Kys регулирующих устройств.

Таблица 1

Типоразмер	8
Kvs*, м³/час	26

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Возможные варианты исполнения по стороне подключения к потребителю:

- **П** – правая; • **Л** – левая

CXEEMA



- – – – – исполнение «С+» - стандарт плюс. Включает в себя оборудование:
 - Регулирующее устройство;
 - Обвязка УР резьбовые фитинги, по типу регулирующего устройства;
 - Запорная, защитная и регулирующая арматура;
 - Комплект термоманометров.
 - * Для корректной работы ручного клапана балансировочного необходимо наличие прямых участков трубопровода длиной 5Ду перед клапаном и 2Ду после него.

Тип регулирующего	Схема подключения электроприводов	
Шаровой для УР по схеме 6	<p>Откр./закр.</p> <p>N L1 230B~</p> <p>1 2 3 S1 S2 S3</p> <p>Y2 0...100%</p>	<p>3-х позиционное</p> <p>N L1 230B~</p> <p>1 2 3 S1 S2 S3</p> <p>Y2 Y1 0...100%</p>



УР ВЕКТОР 6-Ш-8-П-С+


РАЗМЕРЫ

■ УР ВЕКТОР 6-Ш-8-П/Л-С+

• исполнение – «С+»

сторона подключения - правая «П»

сторона подключения - левая «Л»

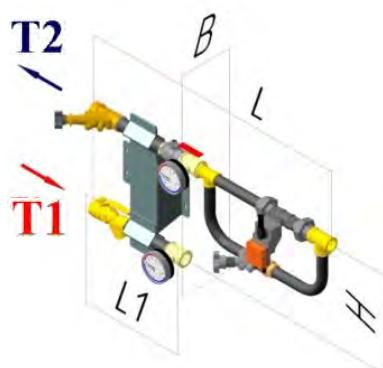

Обозначение изделия	Ду, мм	L	Размер (max), мм			Масса (max), кг
			L1	H	W	
ВЕКТОР 6-Ш-8-П/Л-С+	32	1000	400	355	220	12
ВЕКТОР 6-Ш-8-П/Л-С+К	32	1000	400	355	220	13

Таблица подбора узлов регулирующих ВЕКТОР по схеме 6

Обозначение изделия	Номинальный расход теплоносителя (1), м ³ /ч	Допускается применение изделий на указанных расходах при обеспечении достаточного входного давления в точке подключения УР			Типоразмер УР	Присоед. диаметр УР-Ду, мм	Kvs рег. устройства, м ³ /час	Присоед. диаметр - Ду, мм	Электропривод регулирующего клапана			Циркуляционный насос					
		Завышенный расход теплоносителя (2), м ³ /ч	Предельный расход теплоносителя (3), м ³ /ч	шаровой кран					напряжение при 50 Гц, В	Управление	Потреб. мощн. (не более), Вт	модель	Qmax, м ³ /час	Hmax, м	напряжение при 50 Гц, В	ток, А	Потреб. мощн. (не более), Вт
ВЕКТОР 6-Ш-П/Л-С+	до 6	6-10	10-12	8	32	26	25	230	откр./закр.	1,5	-	-	-	-	-	-	
ВЕКТОР 6-Ш-П/Л-С+К	до 6	6-10	10-12	8	32	26	25	230	откр./закр.	1,5	-	-	-	-	-	-	

Допустимое значение сопротивления на установке потребителя до 30 кПа

1 - необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,15$ МПа.

2 - необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,2$ МПа. Возможно появления шума в изделии.

3 - необходимое давление тепло(холодо)носителя в точке подключения изделия $\geq 0,25$ МПа. Возможно появления шума в изделии.