


Пожарная подставка ППТФ и ППКФ

Dy	L	L1	L2
100x100	200	225	225
150x150	250	250	250
200x200	300	300	275
250x100	300	250	300
250x200	300	275	300
300x150	300	275	325

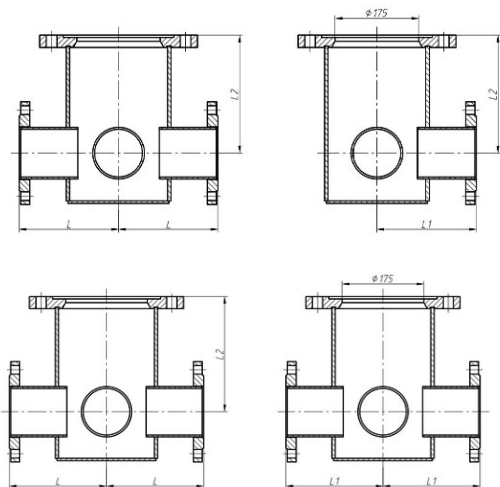

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Пожарная подставка



3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Установка, монтаж и применение соединительных частей должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки продукции с предприятия. Средний срок службы не менее 5 лет.

Размер партии: _____

Дата приемки ОТК: _____

Дата отгрузки: _____

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Части соединительные фланцевые стальные сварные для трубопроводов (далее по тексту соединительные части) предназначены для установки на трубопроводах с рабочим давлением воды до 1,0 Мпа (10кг/см²) и служат для соединения отдельных их частей и установки пожарных гидрантов.

Условия эксплуатации соединения отдельных их частей должны соответствовать исполнению У1 ГОСТ 15150.

Соединительные части изготавливаются разных типоразмеров по требованию заказчика в зависимости от условных проходов трубопроводов по ТУ 1468-002-97908404-2007


2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.

1. Сварные швы по ГОСТ 16 037-80, кроме обозначенных особо.
2. Давление условное $P_y=1,0$ Мпа (10кг/см²)
Давление пробное $P_{пр}=1,5$ Мпа (15кг/см²)
3. Трубы по ГОСТ 8732-74, материал – сталь 20.
4. Фланцы по ГОСТ 12820-80.

Подставки пожарные ПП, ППС


Подставка пожарная ПП — представляет собой отрезок трубы диаметром 219 мм, длиной 300 мм с обратным фланцем, на который прикручивается пожарный гидрант. Эта пожарная подставка может быть вварена в магистральный водовод диаметром свыше 219 мм.

Подставка пожарная ППС — применяется, когда необходимо установить пожарный гидрант в водопровод меньшего диаметра: Ду 100, Ду 125, Ду 150. Вырезается часть водопровода на длину пожарной подставки и вваривается подставка соответствующего диаметра.

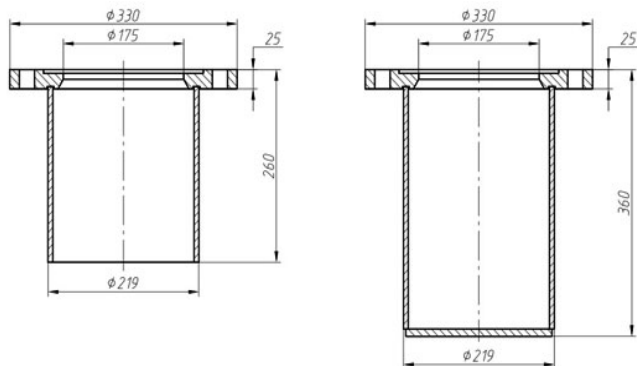

Пожарная подставка ППФО

Dy	L	L1
100	200	225
150	250	250
200	300	275
250	300	300



Пожарная подставка ППФ

Dy	L	L1
100	200	225
150	250	250
200	300	275
250	300	300

