

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Казанский Завод Стальных Деталей»

**ДВОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ
С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ**

ПАСПОРТ

ООО «КЗСД»
420051, РТ. Г. Казань, ул. Химическая, д. 7




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пожарная подставка предназначена для установки на ней пожарного гидранта на напорном трубопроводе с температурой рабочей среды от 5 до 50 °С, а давление до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и габаритные размеры пожарных подставок должны соответствовать ГОСТ 5525-88, приведены в таблице. Материал: Сталь.

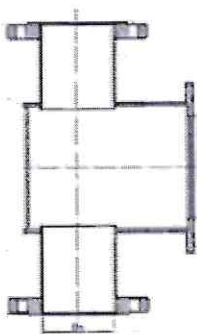

Обозначение	Диаметр прохода	Давление, Р _у
ППДФ50	50	10
ППДФ100	100	10
ППДФ125	125	10
ППДФ150	150	10
ППДФ200	200	10
ППДФ250	250	10
ППДФ300	300	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
- пожарная подставка;
- паспорт .

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Требование безопасности по ГОСТ 12.2.037.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

При введении изделия в эксплуатацию расконсервация не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Пожарная подставка изготовлена и принята в соответствии с требованиями конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска « » 20 г.

Приёму произвёл

(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие пожарной подставки требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Пожарная подставка транспортируется в закрытых или открытых транспортных средствах.

Допускается перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

